



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

“F.V.Paisje Teknologjike dhe Gazin Mjekësor për Spitalin Rajonal Kukës e ndarë në 2(dy) lote

Loti 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje .

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor.

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukës

Adresa Lagjja 7, qyteti Kukës

Tel +355 24222 2573

E-mail *spitalikukes@shendetesia.gov.al*

Faqja e Internetit www.app.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Adresa Lagjja nr.7 Qyteti -Kukës

Tel/Fax +355 67 27 86 298

E-mail *shmuca15@gmail.com*

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66905-07-27-2020

Loti 1 REF-66907-07-27-2020

Loti 2 REF-66909-07-27-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër.

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit **55.002.904,20** (pesëdhjete e pesë milion e dy mijë e nëntëqind e katër presje njëzet) **leke pa TVSH.**

Loti 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje me fondin limit prej 31.900.002,20(tridhjet e nje milion e nëntëqind mijë e dy presje njëzet) leke pa TVSH.

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor me fondin limit prej 23.102.902(njëzet e tre milion e njëqind e dymijë e nëntëqind e dy) leke pa TVSH.

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____
3. Burimi i Financimit **Buxheti i Shtetit**
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër **F.V Paisje Teknologjike dhe Gazi Mjekësor e ndarë në 2(dy) lote.**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj 2** nga data e nënshkrimit i kontratës.

ose

duke filluar nga □□/□□/□□□□ me përfundim në □□/□□/□□□□

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: □□ <i>ose</i> ditë: □□□□ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)
<i>Ose duke filluar nga</i> □□/□□/□□ (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më □□/□□/□□ (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

2.11 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. **Loti 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje me fondin limit prej 31.900.002,20(tridhjet e nje milion e nëntëqind mijë e dy presje njëzet) leke pa TVSH.**

2 Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor me fondin limit prej 23.102.902(njëzet e tre milion e njëqind e dymijë e nëntëqind e dy) leke pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **27.08.2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **14:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **27.08.2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **14:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht

Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **27.07.2020**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukës
Adresa	Lagjja 7, qyteti Kukës
Tel	+355 24222 2573
E-mail	spitalikukes@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit	www.app.gov.al
Emri dhe adresa e personit përgjegjës	
Adresa	Lagjia nr.7 Qyteti -Kukës
Tel/Fax	+355 67 27 86 298
E-mail	shmuca15@gmail.com

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur

3.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66905-07-27-2020

Loti 1 REF-66907-07-27-2020

Loti 2 REF-66909-07-27-2020

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër F.V Paisje Teknologjike dhe Gazi Mjekësor e ndarë në 2(dy) lote.

5. Fondi limit 55.002.904,20 (pesëdhjete e pesë milion e dy mijë e nëntëqind e katër presje njëzet) leke pa TVSH.

Loti 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje me fondin limit prej 31.900.002,20(tridhjet e nje milion e nëntëqind mijë e dy presje njëzet) leke pa TVSH.

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor me fondin limit prej 23.102.902(njëzet e tre milion e njëqind e dymijë e nëntëqind e dy) leke pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 2 muaj nga data e nenshkrimit te kontratës.

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:27.08.2020 ora 14:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.08.2020 ora 14:00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
_____ orës _____“**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $<Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- garanci bankare

- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejta ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **Jo**

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;

e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë (Per te dy lotet):

- Sipas Kriereve te Pergjishme te Kualifikimit (shtojca 8).

2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar (Per Lotin 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje) :

2.2.1 Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë sa 40% e fondit limit të kësaj procedure prokurimi.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (**2017-2018-2019**), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me **Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar**". Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, do të kërkohet vetëm për OE që janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar.

2.2.3 Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.

2.2.4 Vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019, si për NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.

2.3 Per Kapacitetin teknik (Per Lotin 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje):

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, kërkohen dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë sa 40 % e vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent

publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Ne rastin e B.O.E (Bashkimit të Operatoreve Ekonomike), kërkohej që secili nga anëtarët e bashkimit të paraqesë kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim dhe llojin e punimeve/furnizimeve që do të kryejë.

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **Janar 2020 - Qershor 2020** të jetë mesatarisht **10 punonjës në muaj**, të vërtetuar me;

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën **Janar 2020 – Qershor 2020**.
- b. List- pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Janar 2020 - Qershor 2020**.

2.3.3 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre të punësuar për periudhën e kërkuar **Janar 2020 - Qershor 2020** të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, shoqëruar me diplome dhe CV:

- Inxhinier Mekanik 1 (nje) i diplomuar në inxhinierinë mekanike profili energjitike, i pajisur me certifikate të kualifikimit pasuniversitare në fushën e auditimit të energjisë , si dhe në vlerësimin e linjave teknologjike, makinerive dhe pajisjeve. Trajnuar/certifikuar për Sistemet e Kondicionimit dhe ngrohjes, që do të ofertoje, si dhe kontratë pune, diplome, licencë, CV.
- Inxhinier Ndërtimi 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)

2.3.4 Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e kontratës

Operatorët Ekonomike duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës, bazuar në formatin e miratuar me Vendim nr. 42 datë 16.01.2008 i Këshillit të Ministrave “*Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*”, i ndryshuar.

Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TË PERGJITHSHME NDËRTIMI

- NP-3A(Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada).

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

- NS-2A (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre)
- NS-12 A (Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit)
- NS-14A (Impjante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefon TV)

Ne rast te bashkimit te operatoreve, ne varesi te marreveshjes se bashkimit te operatoreve dhe ndarjes se punimeve, kerkohet qe secili operator te disponoje licencat perkatese sipas punimeve dhe rolit qe ka marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Ne kete rast cdo anetar i grupit duhet te disponoje certifikatat perkatese. Mosplotesimi i tyre perben kusht per skualifikim.

Operatoret e huaj duhet të paraqesin njësimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm(10), tëpunonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **Janar- Qershor 2020** të jetë mesatarisht **10punonjës në muaj** (përfshire dhe stafin drejtues teknik, të vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën **Janar - Qershor 2020**.
- b. List- pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **Janar - Qershor 2020**.

a. Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë ne Licensen e zbatimit drejtuesit teknik si me poshte:

- Inxhinier Mekanik 1 (nje)
- Inxhinier Ndertimi 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik1 (nje)

Per kete duhet te paraqese diplomat e inxhinierëve, kontratat e punes të vlefshme dhe CV si dhe certifikatat e kualifikimi per sisteme kondicionimi dhe ngrohjes.

2.3.6 Të ketë në stafin e punonjesve **minimalisht** punonjesit si me poshte:

- a. Punonjes per sistemet e kondicionimit – 2(dy)
- b. Punonjes ndertimi (ose murator) – 1(një)
- c. Punonjes hidraulik – 1(një)
- d. Elektracist – 1(një)

Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten:

- a. kontratat e punes,
- b. Diplome / certificate / deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik per punonjesit qe jane perdorues te pajisjeve elektrike, te leshuara nga IQT ose organe te akredituara ekuivalente

me te, minimalisht per punonjesit e kerkuar sipas profesioneve elektrikist, Punonjes per sistemet e kondicionimit (te vlefshme).

c. deshmi te kualifikimit per punonjesit (ndertim/murator , hidraulik , punonjes per sisteme kondicionimi) te vlefshme.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të vërtetojë se e zhvillon aktivitetin e tij në fushën object prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë, të mjedisit etj.

Për këtëduhet të paraqesë certifikatat e mëposhtme:

a.Certifikatën **ISO 9001- 2015**, per sistemin e menaxhimit te cilesisë (e vlefshme).

b.Certifikatën **ISO 14001-2015** për Sistemin e menaxhimit të mjedisit (e vlefshme).

**Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

Ne rast te bashkimit te operatoreve, cdo anetar i grupit duhet te plotesoje certifikatat e mesiperme sipas rolit te tij ne bashkimin e operatoreve si dhe puneve/furnizimeve qe do te marre persiper ne kete bashkim. Mos plotesimi i tyre perben kusht per skualifikim.

2.3.8 Operatori ekonomik, pas instalimit dhe venies ne funksion te sistemit te mbrojtjes nga zjarri, duhet te plotesoje dokumentacionin tekniko-ligjor (relacioni teknik) që shoqëron projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, përgatitur nga një ekspert i licencuar, per pajisjen e godines se Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kukes me certifikaten e MZSH të leshuar nga institucionet kompetente, ne zbatim te ligjit Nr.152/2015, datë 21.12.2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpëtimin” dhe Urdhër nr. 424, datë 24.7.2015 “Për miratimin e rregullave teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në ndërtimet e destinuara për banim”.

Per kete OE duhet te jete i pajisur me Liçense Kodi 1.2.A per Mbrojtjen nga Zjarri, te leshuar nga QKL / ose / Te kete ne stafin teknik nje punonjes te Certifikuar Ekspert ne fushen e Mbrojtjes nga Zjarri dhe per Shpetimin.

Sa me siper Operatori Ekonomik duhet te paraqese Liçense Kodi 1.2.A per Mbrojtjen nga Zjarri /ose / Certifikaten Ekspert ne fushen e Mbrojtjes nga Zjarri dhe per Shpetimin.

2.3.9 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca10)

Operatori Ekonomik duhet te kete ne dispozicion mjetet si me poshte:

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
<i>Mjet transporti me kapacitet te</i>	<i>Icope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>

<i>mjaftueshem per transportin e mallrave qe do te prokurohen</i>		
---	--	--

Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 10 të DST duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:

Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton: regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton: regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit.

- 2.3.10 Te paraqese nje deklarate me ane te se ciles merr persiper venien ne dispozicion te te gjithë mjeteve te nevojshme te transportit per realizimin e kontrates.
- 2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatat CE ose deklarate konformiteti nga prodhuesi per mallrat e ofruara.
- 2.3.12 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të dedikuar për këtë procedurë prokurimi) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.
- 2.3.12 a) Per rastin kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi, duhet te shoqerohet me Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise", te prodhuesit ,
- 2.3.12 b) Per rastin kur autorizimi paraqitet nga distributori, duhet te shoqerohet me:
- i. Dokumente qe vertetojne lidhjet e firmes prodhuese me distributorin,
 - ii. Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise" te prodhuesit ose ekuivalent, sipas aktivitetit,
- 2.3.13 Operatori ekonomik te deklaroje qe ne rast se shpallet fitues do te zbatoje grafikut e furnizimit dhe vendosjes se paisjeve objekt te ketij prokurimi.
- 2.3.14 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST)
- 2.3.15 Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (1vit garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale).

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlersimit te Ofertave rezervon te drejten e verifikimit te deklarave te leshuara nga Operoret Ekonomik.

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor

2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar (Per Lotin 2 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin mjekësor) :

2.2.1 Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë sa 40% e fondit limit të kësaj procedure prokurimi.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (**2017-2018-2019**), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me **Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar**". Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, do të kërkohet vetëm për OE që janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar.

2.2.3 Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.

2.2.4 Vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019, si për NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, kërkohen dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë sa 40 % e vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

Ne rastin e B.O.E (Bashkimit te Operatoreve Ekonomike), kerkohet qe secili nga anetaret e bashkimit te paraqese kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim dhe llojin e punimeve/furnizimeve qe do te kryejë.

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **Janar 2020 - Qershor 2020** të jetë mesatarisht **10 punonjës në muaj**, të vërtetuar me;

- c. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj per periudhen **Janar 2020 –Qershor 2020**.
- d. List- pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **Janar 2020- Qershor 2020**.

2.3.3 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre të punësuar per periudhen e kerkuar **Janar 2020- Qershor 2020**të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, shoqeruar me diplome dhe CV:

- Inxhinier Mekanik - 1 (një)

2.3.4 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre të punësuar per periudhen e kerkuar **Janar 2020- Qershor 2020**, specialiste te pajisur me certificate IQT ose e barazvlefshme, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme si me poshte:

- a. Elektromekanike – 1 (një)
- b. Saldatore – 2(dy)
- c. Punonjes/operues te eneve nen presion te instalimeve teknologjike dhe rezervuareve te ajrit – 2(dy)
- d. Operatori ekonomik duhet te kete pjese te stafit punonjes me deshmi trainimi, kualifikimi per “Instalimin dhe mirembajtjen e pajisjeve te gazrave mjekesore” – 2 (dy)

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese:

- Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) ”Sistemet e menaxhimit te cilesise” ose ekuivalent, sipas aktivitetit. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Çertifikaten **ISO13485:2016** (e vlefshme) “Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën **OHSAS 18001**, per Sistemin e menaxhimit te shendetit dhe të sigurisë në punë (e vlefshme) ose ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata CE sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për pajisjet e ofruara.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të dedikuar për këtë procedurë prokurimi) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.

Per rastin kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi, duhet te shoqerohet me:

- Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise", te prodhuesit ose ekuivalent, sipas aktivitetit, ose
- Çertifikaten **ISO13485:2016** (e vlefshme) "Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë" e prodhuesit ose ekuivalent.

Per rastin kur autorizimi paraqitet nga distributori, duhet te shoqerohet me:

- Dokumente qe vertetojne lidhjet e firmes prodhuese me distributorin,
- Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise" te prodhuesit ose ekuivalent, sipas aktivitetit, ose
- Çertifikaten **ISO13485:2016** (e vlefshme) "Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë" te prodhuesit ose ekuivalent.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikaten e regjistrimit te pajisjeve mjekesore prane AKBPM sipas parashikimeve ne legjislacionin ne fuqi per pajisjet mjekesore.

2.3.9 Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 "Për pajisjet mjekësore".

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknike për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST)

2.3.11 Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (1 vit garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale).

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlersimit te Ofertave rezervon te drejten e verifikimit te deklarave te leshuara nga Operatoret Ekonomik.

Shtojca 10

[*Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrim i punëve

Sipas dokumentacionit bashkelidhur DST

Grafiku i Punimeve:

Sipas dokumentacionit bashkelidhur DST

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Sipas dokumentacionit bashkelidhur DST

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor

1. Pershkrim I shkurter I impiantit

Shperndarja e gazeve mjekesore ne spital eshte disenjuar me 2 stade reduktimi reduktimi primar I shkalles se pare neper qendrat e furnizimit me gaze dhe ai sekondar neper kate

I gjithë sistemi i shperndarjes perbehet nga tubat e bakrit medikal EN 13348 me dimensione te ndryshme sipas fluksit

Te gjitha njesite terminale jane te Modelit AFNOR ashtu si dhe modeli egzistues ne spital

2. Specifikimet teknike te materialeve

Oksigjen mjekesor I cili eshte parashikuar te furnizohet me bombola oksigjeni .

Qendra e oksigjenit me bombola eshte e perbere prej . nr. 1 panel reduktimi I shkalles se pare nga 200-8 bar me shkembim automatik . Nr 2 kolektore me nga 5 vende per lidhjen e bombolave , nr 10 lidhese presioni te larte per lidhjen e bombolave me kolektoret , nr 2 lidhese presioni te larte per lidhjen e kolektoreve me panelin e reduktimit , nr 2 mbajtese bombolash nga 5 vende



Foto ilustrative

1. Ajer mjekesor i cili do te furnizohet nepermjet impiantiot te prodhimit te ajrit

Impianti i ajrit eshte i perbere prej

Nr 3 kompresore me vide (7.5KW/10Hp, 60m³/h, @ 10bar, 3/4")

Nr 1-Depozite ajri 1000 lt (11bar) e galvanizuar Brenda dhe jashte

Nr 1 - Thares refrixherant 72m³/h

Komplet filtrash RA,RB,CA,RF 105 m³/h

Nr 1 -set STERILE FILTER CFS 150m³/h@7bar /180m³/h@10b

Nr1. - Shkarkues kondesati

Nr1- panel komandimi per 3 kompresorat



Foto ilustrative

2. Ajer i vakumuar i perbere nga:

Nr 3 pompa vakumi 65m³/h, 1.5kW/230-400V/50Hz

Nr 1 depozite 1000 litroshe

Nr 1. Panel elektronik komandimi

Nr 1 . Set filtrash antibakteriale @ 81 m³/h



Foto ilustrative


4. Standard tub bakri EN 13348 dhe Pjesë e Lidhjes bakrit sipas ISO 2016



Standard Copper Pipe EN13348 and Copper Connection Parts according to ISO2016					
Diameter R.O. D. (mm)	W a l l (mm) Thickness (mm)	Copper Fitting	Copper Fitting	Copper Fitting	Copper Fitting
		Copper Fitting Elbows (90°)	Elbows (45°)	Tees	Couplings
12	1.0	•	•	•	• →10
15	–	•	•	•	• →12
18	–	• →15	•	•	• →12
22	–	• →15 →18	•	•	• →12
28	–	• →18 →22	•	•	• →15
35	1.5	• →18 →22 →28	•	•	• →15
42	1.5	• →22 →28 →35	•	•	• →15, →18

CE0653 EN 13348, TEMPER: R220-Soft, R250-Half Hard, R290-Hard, More dimensions are available on request in minimum quantity of 500kgrs/dimension, Red: Kitemark

1. Panelet e reduktimit te shkalles se II jane te perbere prej :
Reduktore presioni prej 8- 4.5 bar , manometra persioni, presostate , prize emergjence

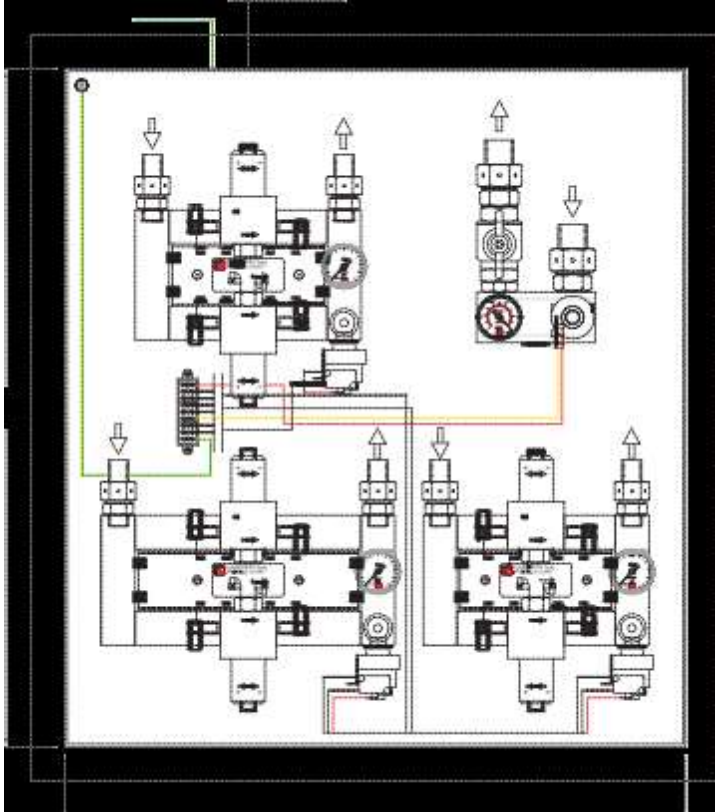

2. Njesite terminale per te gjitha dhomat jane te perbera prej 3 priza gazesh O2, Ac4, Vac te sistemit Afnor ,



3. Koke krevati

Koke krevati1 vendshe e cila perfshin 3 dalje gazesh per krevat O2,Ac,Vac, prize elektrike, ndricim i pergjithshem, ndricimi emergjences, Pozicionohen ne mure mbi koken e krevatit te pacientit ose e varur ne tavan. Jane profile speciale prej alumini te mbuluar me boje elektrostatische ngjyre RAL 9016 ose gri. Perbehet nga :

- Daljet respektive te gazeve
- Prizat elektrike
- Ndricimi i pergjithshen, ndricimi i leximit,



Foto ilustrative

4. Njesite tavanore

Perdoren ne ambiente te vecanta ne tavanin e ambientit mbi krevatin e pacientit ose mbi tavolinen e kurugjise. Ne keto njesi grupohen te gjitha elementet e nevojshem elektrik dhe te gazit medikal qe nje dhome operimi ose ambientet e terapise intensive kane. Njesia tavanore montohen e varur ne tavanin e ambientit me profile alumini dhe boja elektrostatische sipas standartit ISO 11197, EN ISO 5359, ISO 7396-1,ISO 7396-2, ISO 9170-1, ISO 9170-2, EN 60601-1.

Kjo njesi permban :

- priza elektrike 220V
- dalje per prizat elektrike
- priza ekuiptenciale
- dalje te gazrave medikale (O2 –Vac–Air5bar –N2O)
- manometer dhe nje kontaktor vakumi
- dalje per ajrin e komprimuar 8bar

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 1 F.V. Paisje e Makineri Teknologjike për MNZ (mbrojtje nga zjarri) për ujin sanitar dhe për Ngrohje –ftohje.

NR.	ANALIZA	PERSHKRIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA
I	MKZ	INSTALIME E TUBAVE TE SISTEMEVE MBROJTJES NDAJ ZJARRIT		
		<i>Linjat e tubacioneve te sistemi MKZ</i>		
I-1	MKZ-01	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO ₂	cope	1.0
I-2	MKZ-02	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim i shuarjes me uje	cope	3.0
I-3	MKZ-03	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim i daljes se emergjences	cope	30.0
I-4	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 125 Ø 5", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	337.6
I-5	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 100 Ø 4", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	185.3
I-6	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	76.3
I-7	2.491/1h	F.V. Tub plastike per instalimin nentoke HDPE DN 110 PN 16	ml	16.0
		<i>Valvula dhe aksesori per sistemin MKZ</i>		

Dokumentat Standarde të Tenderit

I-8	MKZ-08	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 125, PN 10 Bar,	cope	4.0
I-9	MKZ-09	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 100, PN 10 Bar,	cope	2.0
I-10	MKZ-10	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	cope	2.0
I-11	MKZ-11	F.V. Valvul Moskthimi,me dimensione DN 125, PN 10 Bar,	cope	2.0
I-12	MKZ-12	F.V. Valvul Moskthimi,me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	cope	2.0
I-13	MKZ-13	F.V. Filter me rrjete,me dimensione DN 125, PN 10 Bar,	cope	1.0
I-14	MKZ-14	F.V. Xhunto antivibruese prej gome me dimensione DN 125 PN 6 bar	cope	2.0
I-15	MKZ-15	F.V. Xhunto antivibruese prej gome me dimensione DN 100 PN 6 bar	cope	2.0
I-16	MKZ-16	F.V. Xhunto antivibruese prej gome me dimensione DN 50 PN 6 bar	cope	1.0
I-17	MKZ-17	F.V. Valvula Fundore me rrjete mbrojtese, me dimensione DN 100, PN 10 Bar,	cope	2.0
I-18	MKZ-18	F.V. Valvula Fundore me rrjete mbrojtese, me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	cope	1.0
		Shuma I		
II	HS	INSTALIME E TUBAVE TE SISTEMEVE HIDROSANITARE		
II-1	2.492	F.V Tub çeliku zingato DN 80, i certifikuar per perdorimin e ujit saintare	ml	164.0
II-2	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	174.0
II-3	HS-03	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 50, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	38.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

II-4	HS-04	F.V. Tub plastik, PPR 40, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	ml	24.0
II-5	HS-05	F.V. Tub plastik, PPR 50, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	ml	8.0
II-6	HS-06	F.V. Tub plastik, PPR 63, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	ml	8.0
II-7	HS-07	F.V. Tub plastik, PPR 75, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	ml	14.0
II-8	HS-08	F.V. Tub plastik, PPR 90, I pershtatshem per temperatura te larta deri ne 80° dhe nje presion 6 bar. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	ml	48.0
II-9	HS-09	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 40, me trashesi 13 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	24.0
II-10	HS-10	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 50, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	8.0
II-11	HS-11	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 63, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	8.0
II-12	HS-12	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 75, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	14.0
II-13	HS-13	F.V. Armaflex per Tub plastik, PPR 90, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtese PVC,	ml	48.0
II-14	HS-14	F.V Kolektor I kompozuar nga fabrika per furnizimn me uji te ftohte. - Diampetri I Kolektorit, D160 - Hyrje te Kolektorit D 90, 1 hyrje - Dalje ne kolektor D 75, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 63, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 50, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 40, 1 dalje	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

II-15	HS-15	F.V Kolektor I kompozuar nga fabrika per furnizimn me uji te ngrohte. - Diampetri I Kolektorit, D160 - Hyrje te Kolektorit D 63, 2 hyrje - Dalje ne kolektor D 75, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 63, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 50, 1 dalje - Dalje ne kolektor D 40, 1 dalje	cope	1.0
II-16	HS-16	F.V. Valvula Fundore me rrjete mbrojtese, me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	cope	2.0
II-17	HS-17	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	cope	1.0
II-18	HS-18	F.V Reduktor presioni per deget qe dalin nga kolektori DN 65, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 75.	cope	3.0
II-19	HS-19	F.V Reduktor presioni per deget qe dalin nga kolektori DN 50, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 63.	cope	2.0
II-20	HS-20	F.V Reduktor presioni per deget qe dalin nga kolektori DN 40, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 50.	cope	2.0
II-21	HS-21	F.V Reduktor presioni per deget qe dalin nga kolektori DN 32, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 40.	cope	2.0
II-22	HS-22	F.V Saraçeneske sferike per deget qe dalin nga kolektori DN 65, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 90.	cope	4.0
II-23	HS-23	F.V Saraçeneske sferike per deget qe dalin nga kolektori DN 65, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 75.	cope	3.0
II-24	HS-24	F.V Saraçeneske sferike per deget qe dalin nga kolektori DN 50, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 63.	cope	10.0
II-25	HS-25	F.V Saraçeneske sferike per deget qe dalin nga kolektori DN 40, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 50.	cope	4.0
II-26	HS-26	F.V Saraçeneske sferike per deget qe dalin nga kolektori DN 32, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 40.	cope	4.0
II-27	HS-27	F.V Valvul moskthimi DN 65, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 75.	cope	1.0
II-28	HS-28	F.V Valvul moskthimi DN 40, per I kompletuar me gjithë xhunto me fileto e pershtatshem per lidhjet me tub PPR 50.	cope	2.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

II-29	HS-29	F.V VS Valvul Sigurie. Madhesia: 1" Diametri i jashtem: Ø 25mm Siperfaqia Neto: 4,9087 cm ² Presioni i kalibrimit: 2.7 bar Presioni i Hapjes: 2.97 bar Presioni i mbylljes: 2.16 bar Prurja e shkarkimit: 809.94 kg/h Kompletuar me gjithë elementet e nevojshme per montim.	cope	2.0
II-30	HS-30	F.V Valvul Mishelimi Termostatike per pergaditjen e ujit te ngrohte nga 40°C-45°C. 1.Specifikat e Hidraulike te valvules: -Diametri i lidhjeve: DN 50 (2") -Koeficienti Kvs: 28.6m ³ /h -Prurja Nomimale minimale:390 lit/min -Prurja Nomimale maksimale:600 lit/min -Prurja minimale: 12 lit/min -Temperaturat ne hyrje:5÷99°C -Presioni i testit: 10 bar -Presioni i punes: 6 bar 2.Specifikat e Elektrike te valvules: -Lidhja elektrike: 230 V~ ±10% -Frekuenca: 50Hz -Kendi i rrotullimit:90° -Temp Ambientit:0-55°C -Renia e presionit:9.59 mkh/2O -Mbrojtja elektrike: IP54 Shenim: Valvula e mishelimit duhet te vije e asambeluar nga fabrika me gjithë servomotor, sensorin e temepatures, softwarin e kontrollit si dhe. Gjithashtu kjo valvul duhet te kete ne skenarin e saje edhe operacionin ANTI-LEGIONNAIRE	cope	2.0
II-31	HS-31	F.V. Valvul Ballancuese, me dimensione DN 50, PN 6 Bar, Kompletuar me gjithë elementet e nevojshem per montim.	cope	1.0
II-32	2.494/5	F.V. Saraçeneska sferike me lidhje femer, standarte me dimensione DN 50, PN 6 Bar, Komfort normes EN 331	cope	48.0
II-33	HS-33	F.V. Termometer me zhytje,per matjen e temperatures ne dergim dhe rikthim me dipazon0-120oC	cope	8.0
II-34	HS-34	F.V. Manometer,per matjen e presionit te punes se linjave te sistemit te ngrohjes ne dergim dhe rikthim me dipazonmatje 0-20bar	cope	8.0
		Shuma II		
III	HVAC	INSTALIME PER SISTEMIN E AJRIT TE KONDICIONUAR		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<i>Tubacione Çeliku dhe Termoizolim</i>		
III-1	HVAC-01	F.V.Tubo çeliku pa tegel I Pre-Izoluar nga fabrika DN 50 (ø 59.6x4.0 / ø100 mm), kompletuar me gjithë rakorderi,	ml	88.0
III-2	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 100 Ø 4", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	719.2
III-3	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 80 Ø 3", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	96.4
III-4	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 65 Ø 2½", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	440.6
III-5	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	133.6
III-6	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 32 Ø 1¼", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	177.0
III-7	2.493/1	F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 25 Ø 1", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	27.6
III-8	HVAC-08	F.V. Armaflex per tabak, me trashesi 32 mm,	m ²	6.0
III-9	HVAC-09	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 100, me trashesi 32 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	62.0
III-10	HVAC-10	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 80, me trashesi 32 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	12.0
III-11	HVAC-11	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 65, me trashesi 25 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	36.0
III-12	HVAC-12	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 50, me trashesi 19 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	28.0
III-13	HVAC-13	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 32, me trashesi 13 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	60.0
III-14	HVAC-14	F.V. Armaflex per tub çeliku DN 25, me trashesi 13 mm kompletuar me gjithë veshje mbrojtëse PVC,	ml	12.0
III-15	HVAC-15	F.V. Kolektoret prej tubi çeliku pa tegel per furnizimin e terminaleve te ngrohjes ne dergim/kthimit DN 250, me 4 dalje dhe 1 furnizim	kompl	2.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

III-16	HVAC-16	F.V. Kolektoret prej tubi çeliku pa tegel per furnizimin e terminaleve te ngrohjes ne dergim/kthimit DN 250, me 2 dalje dhe 1 furnizim	kompl	2.0
		<i>Valvula Ballancimi per Sistemin e Kondicionimit.</i>		
III-17	HVAC-17	F.V. Valvul Ballancuese, me dimensione DN 100, PN 6 Bar, Kompletuar me gjithe elementet e nevojshem per montim.	cope	1.0
III-18	HVAC-18	F.V. Valvul Ballancuese, me dimensione DN 80, PN 6 Bar, Kompletuar me gjithe elementet e nevojshem per montim.	cope	2.0
III-19	HVAC-19	F.V. Valvul Ballancuese, me dimensione DN 65, PN 6 Bar, Kompletuar me gjithe elementet e nevojshem per montim.	cope	2.0
III-20	HVAC-20	F.V. Valvul Ballancuese, me dimensione DN 50, PN 6 Bar, Kompletuar me gjithe elementet e nevojshem per montim.	cope	2.0
III-21	HVAC-21	F.V. Grup per mbushjen automatike me by-pass te integruar dhe me filter per impiantin e ngrohjes per linjat qarkulluese te mbyllura.Ø 1/2",	cope	1.0
		<i>Valvula Nderprerese me flanaxha dhe sferike, Valvula moskthimi, filtra me rrjete dhe xhunto antivibruese per Sistemin e Kondicionimit.</i>		
III-22	HVAC-22	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 100, PN 10 Bar,	cope	10.0
III-23	HVAC-23	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 80, PN 10 Bar,	cope	6.0
III-24	HVAC-24	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 65, PN 10 Bar,	cope	8.0
III-25	HVAC-25	F.V. Saraçeneska Flutur,me dimensione DN 50, PN 10 Bar,	cope	6.0
III-26	HVAC-26	F.V. Valvol moskthimi me gjuhez metalike , dimensione DN 100, PN 6 Bar, Komfort normes 0313EN	cope	2.0
III-27	HVAC-27	F.V. Valvol moskthimi me gjuhez metalike , dimensione DN 80, PN 6 Bar, Komfort normes 0313EN	cope	2.0
III-28	HVAC-28	F.V. Valvol moskthimi me gjuhez metalike , dimensione DN 65, PN 6 Bar, Komfort normes 0313EN	cope	2.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

III-29	HVAC-29	F.V. Valvol moskthimi me gjuhez metalike , dimensione DN 50, PN 6 Bar, Komfort normes 0313EN	cope	1.0
III-30	HVAC-30	F.V. Filter e inspektueshme me dimensione DN 100, PN 6 Bar, Komfort normes 0329EN	cope	1.0
III-31	HVAC-31	F.V. Filter e inspektueshme me dimensione DN 80, PN 6 Bar, Komfort normes 0329EN	cope	1.0
III-32	HVAC-32	F.V. Filter e inspektueshme me dimensione DN 65, PN 6 Bar, Komfort normes 0329EN	cope	2.0
III-33	HVAC-33	F.V. Filter e inspektueshme me dimensione DN 50, PN 6 Bar, Komfort normes 0329EN	cope	1.0
III-34	HVAC-34	F.V. Xhunto antivibrueseprej gome me dimensione DN 100 PN 6 bar	cope	2.0
III-35	HVAC-35	F.V. Xhunto antivibrueseprej gome me dimensione DN 80 PN 6 bar	cope	2.0
III-36	HVAC-36	F.V. Xhunto antivibrueseprej gome me dimensione DN 65 PN 6 bar	cope	6.0
		<i>Instrumenta mates dhe sigurie</i>		
III-38	HVAC-38	F.V. Termometer me zhytje,per matjen e temperatures ne dergim dhe rikthim me dipazon0- 120oC	cope	12.0
III-39	HVAC-39	F.V. Manometer,per matjen e presionit te punes se linjave te sistemit te ngrohjes ne dergim dhe rikthim me dipazonmatje 0-20bar	cope	12.0
III-40	HVAC-40	F.V VS Valvul Sigurie. Madhesia: 1" Diametri i jashtem: Ø 25mm Siperfaqia Neto: 4,9087 cm ² Presioni i kalibrimit: 2.7 bar Presioni i Hapjes: 2.97 bar Presioni i mbylljes: 2.16 bar Prurja e shkarkimit: 809.94 kg/h Kompletuar me gjithë elementet e nevojshme per montim.	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

III-41	HVAC-41	F.V Grupi i mbushjes automatike me rregullim paraprak, me dy valvola nderpreses, valvol moskthimi dhe filter monoblok i cmonstueshem. Presioni Mkasimal: 16 Bar Diapazoni Rregullimi: 1÷6 Bar Regjistrimi ne fabrike: 3 Bar Temp Maksimal: 60°C Lidhjet Hiraulike: DN 20	cope	1.0
III-42	HVAC-42	F.V. Ndares llumi dhe jernxierres automatikme dimension Ø 100"	cope	2.0
III-43	HVAC-43	F.V. Ajernxierres automatikme dimension Ø 1/2"	cope	22.0
		Shuma III		
V	KON	INSTALIME SISTEMI I KONTROLLIT KONDICIONIMIT		
V-1	KON-01	F.V Rregullator kimaterik per dimer dhe vere, me montiorinm dhe komandim ne distance XSS 633.	cope	4.0
V-2	KON-02	F.V Rregullator klimaterik sekuencial per pompat e nxehtesise, DCF 648, I kompletuar me gjithë moduln e komandave rele, ISC 648	cope	1.0
V-3	KON-03	F.V Kembyes per pompat binjake IPG 318	cope	8.0
V-4	KON-04	F.V Sonde e teemperatures se jashtme (-40...40 °C), SAE 002	cope	1.0
V-5	KON-05	F.V Sonde e teemperatures me zhytje (0...99°C), SIH 010	cope	12.0
V-6	KON-06	F.V Sonde e teemperatures me zhytje me fije (0...99°C), SAF 010	cope	4.0
V-7	KON-07	F.V Puseta per instalimin e sondave, (1/2" x 160 mm) GIS 160	cope	16.0
V-8	KON-08	F.V Valvul mishelatrice, 3 rrugeshe me piston DN 50, Kvs 40 m ³ /h, Korsa 15 mm, VONF 350. Kompletuar me gjithë servomotorr, 230 V AC (4,5), komand me 3 pozicione, korsa 15 mm, Forca 500 N, Shpejtesia 150-40 sec/mm, CLNV 318	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

V-9	KON-09	F.V Valvul mishelatrice, 3 rrugeshe me piston DN 65, Kvs 63 m ³ /h, Korsa 15 mm, VONF 365. Kompletuar me gjithë servomotorr, 230 V AC (9,5), komand me 3 pozicione, korsa 15 mm, Forca 2.500 N, Shpejtesia 150-40 sec/mm, CLAV 218	cope	2.0
V-10	KON-10	F.V Valvul mishelatrice, 3 rrugeshe me piston DN 80, Kvs 100 m ³ /h, Korsa 30 mm, VONF 380. Kompletuar me gjithë servomotorr, 230 V AC (9,5), komand me 3 pozicione, korsa 15 mm, Forca 2.500 N, Shpejtesia 150-40 sec/mm, CLAV 218	cope	2.0
V-11	AN 7(P)	F.V Kabull Komunikimi per sistemin e kontrollit, FROR 3x1.5 mm ²	ml	160.0
		Shuma V		
VI		MONTIMI I PAJISJEVE TE INSTALIMEVE MEKANIKE		
		MONTIMII I PAJISJEVE PER SISTEMIN HIDROSANITAR		
VI-1	MON-01	V. Grup pompash tip booster me 3 pompa Inverter 3x5,5 kW per furnizimin me uje sanitar; I paramontuar dhe testuar ne fabrike si nje set i vetem; Pompat duhet te jene me motor Inverter; 2 pompa ne pune + 1 pompe rezerve; Prurja = 35000 lit/h; H= 65 mkH2O Te gjitha pjese e pompave ne kontakt me ujin Celik Inox AISI304; Kolektoret Celik Inox AISI304; Kompletuar me panel komandimi, Ene Zgjerimi 25 litra, Sensor Presioni per komandim ne dergim dhe Presostat per mbrojtjen nga puna pa uje ne thithje	set	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VI-2	MON-02	<p>V. Boiler INOXI per parangrohjen e ujit sanitar nga panelet diellore dhe kaldaja kompletuar me shkembyses INOXI. 1. Pershkrimi i Boilerit - Volumi i ujit: 4000 lit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. Shkembyeseve: 1 cope - Lidhjet Hiraulike: DN 50 - Presioni Max: 6 bar - Temp Max: 90°C - Materiali: Inox 316L <p>2. Pershkrimi i Shkembyesit per Kaldajen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapaciteti termik Max: 150 kW - Temp primare: 65 / 70°C - Siperfaqia e shkembimit: 4 m² - Presioni Max: 12 bar - Temp Max: 99°C - Materiali: Inox 316L <p>3. Pershkrimi i Shkembyesit per panelet Diellore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapaciteti termik Max: 74 kW - Temp primare: 65 / 70°C - Siperfaqia e shkembimit: 2 m² - Presioni Max: 12 bar - Temp Max: 99°C - Materiali: Inox 316L <p>Kompletuar me gjithe rezistence elektrike 12 kW, si dhe aksesoret e nevojshem per montim</p>	cope	2.0
VI-3	MON-03	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok per riqarkullimin e ujit sanitar;</p> <p>Prurja=6500 lit/h H= 10 mKH2O Motor 2x40 kW, 4360 rpm PN10 bar; Temp.Ujit -25°C-120°C Lidhjet me tubacionet DN50; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojte gjithe kohes dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VI-4	MON-04	<p>V. Ene zgjerimi per boilerat e ujit te ngrohje sanitar.</p> <p>1. Specifikat e Madhesise se Enes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumi i depozitave: 250 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohje: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1") - Dimensionet: D 650 x H 1160 	cope	2.0
VI-5	MON-05	<p>V. Autokllave per pompen e ujit sanitar</p> <p>1. Specifikat e Madhesise se Autokllaves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumi i depozitave: 500 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohje: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 50 (Ø 2") 	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

		- Dimensionet: D 750		
VI-6	MON-06	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok, per ngrohjen e ujit sanitar nga kaldaja tek boilerat. Prurja=21500 lit/h H= 11 mKH₂O Motor 2x1,1 kW, 4360 rpm PN10 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN50; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojte gjithë kohes dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
		MAKINER PAJISJE PER SISTEMIN I AJRIT TE KONDICIONUAR		
VI-7	MON-07	<p>V. POMPE NXEHTESIE - Fuqia Termike Ftohje: 485.0 kW - Fuqia Termike Ngrohje: 526.0 kW - Fuqia Elektrike Ftohje: 154.3 kW - Fuqia Elektrike Ngrohje: 163.8 kW - Lidhjet elektrike: 400/50/3 V/Hz/Ph Chilleri duhet te jete i pajisur bashke me Akumulator inercial, pompe qarkullimi jo me paks se 8 mkH₂O, DDC kontrolli si dhe te gjithë elemntet e nevojshem per instalim. SHENIM: POMPA E NXEHTESISE DUHET TE SIGUROJE KAPACITETIN TERMIK NE TEMPERATUREN E JASHTE 0°C, SI DHE E CERTEFIKUAR ME EUROVENT, MARKA E PRODHIMIT DUHET TE JETE EUROPIANE.</p>	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VI-8	MON-08	<p>V. POMPE NXEHTESIE - ADMINISTRATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuqia Termike Ftohje: 147.0 kW - Fuqia Termike Ngrohje: 154.8 kW - Fuqia Elektrike Ftohje: 50.7 kW - Fuqia Elektrike Ngrohje: 51.0 kW - Lidhjet elektrike: 400/50/3 V/Hz/Ph <p>Chilleri duhet te jete i pajisur bashke me Akumulator inercial, pompe qarkullimi jo me paks se 8 mkH2O, DDC kontrolli si dhe te gjithë elemntet e nevojshem per instalim</p> <p>SHENIM: POMPA E NXEHTESISE DUHET TE SIGUROJE KAPACITETIN TERMIK NE TEMPERATUREN E JASHTE 0°C, SI DHE E CERTEFIKUAR ME EUROVENT, MARKA E PRODHIMIT DUHET TE JETE EUROPIANE.</p>	cope	1.0
VI-9	MON-9	<p>V. Njesi gjenerimi te nxehtesise me 4 cope Kaldaje me kondensim me lende djegese GNL e assembluar direkt ne fabrike dhe me fuqi nominale 444 kW, e kompozuar si ne vijim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaldaja 111 kW 4 cope - Kit Kolektoresh DN 100 4 komplet - Kit e valvula te sigurise 1 komplet - Kit i kondenses 1 komplet - Kit i ndaresit hidraulik, 1 komplet - Kit i kolektorit te tymrave D100 1 komplet - Kit i kontrollit ne kaskade 1 komplet - Kit sensoresh 1 komplet - Kit sensoresh te jashtem, 1 komplet - Kit sensores, per akumulim 1 komplet <p>Shenim: Kujdes, kur te ofertoni kini parasyshe ky grup kaldajash duhet te furnizohet i kompletuar siç jepet ne ne detajin e instalimi te kaldajes,</p>	cope	1.0
VI-10	MON-10	<p>V. Depozite gazi per instalim nentokesore me kapacitet 5000 Lit, kompletuar me gjithë, panelin e reduktimit te shkalles se pare, aksesoret e togezimit si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim.</p>	cope	1.0
VI-11	MON-11	<p>V. Grup frunizimi me gaz DN 40 Konform Normes UNI 8042, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim</p>	komp	1.0
VI-12	MON-12	<p>V. Sistem alarmi dhe dedektimi te rrjedhjes se gazit, I kompletuar me gjithë valvulat e sigurise si dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p>	komp	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VI-13	MON-13	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=44720 lit/h H= 22 mKH2O Motor 2x4 kW, 2930 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN65; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VI-14	MON-14	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=37840 lit/h H= 10 mKH2O Motor 2x4 kW, 2930 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN65; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VI-15	MON-15	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=20640 lit/h H= 15 mKH2O Motor 2x1,5 kW, 5500 rpm PN10 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VI-16	MON-16	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=17372 lit/h H= 22 mKH₂O Motor 2x2,2 kW, 2900 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VI-17	MON-17	<p>V. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=14620 lit/h H= 15 mKH₂O Motor 2x2,2 kW, 2900 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VI-18	MON-18	<p>V.Akumul inercial per funksionimin ne kushte nominale te pompes se nxehtesise dhe kaldajve, i pershtatshem per uji industrial. 1. Pershkrimi i Akumulit - Volumi i ujit: 4000 lit - Lidhjet Hiraulike: DN 100 - Presioni Max: 6 bar - Temp Max: -10°C÷90°C - Materiali: Çelik i zi - Diametri: Ø1600 mm</p>	cope	1.0
VI-19	MON-19	<p>V.Ene zgjerimi per terminalet e brendeshme. - Volumi i depozitave: 150 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohte: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 20 (Ø 3/4")</p>	cope	3.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VI-20	MON-20	F.Ene zgjerimi per terminalat e brendeshme. - Volumi i depozitave: 50 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohte: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 20 (Ø 3/4")	cope	1.0
		MAKINER PAJISJE PER MBROJTJEN KUNDRA-ZJARRIT		
VI-21	MON-21	V. Bombula me CO2 6 kg, e kompletuar me gjithë aksesoret per varien ne mure.	copë	1.0
VI-22	MON-22	V. Bombol me shkume per shuarjen e zjarrit e levizshme me rrota 50 kg.	copë	1.0
VI-23	MON-23	V. Grup Automatik Pompash per sistemin e mbrojtjes nga Zjarri PN16 sipas: UNI EN 12845, UNI 10779 - Sistemet e hidranteve UNI 11292 - Dhomat teknike per instalimet e grupeve te MNZ; Prurja =45000 lit/h H=60 mkH2O I perbere nga Pompa Elektrike Horizontale me 1 shkalle 15 kW; Pompa Horizontale me 1 shkalle me motor Diesel 18,7 kW; Pompa Pilot shumeshkalleshe 0,85 kW; Te gjitha pompat te jene te pajisura me panel komandimi automatik qe te krijojne mundesine per sinjal tek sistemi i monitorimit nese pompa ka energji dhe nese punon apo jo; Kompletuar me Kit testimi me flowmeter; Performanca e pompave sipas ISO9906:2012 - Grade 3B;	set	1.0
VI-24	MON-24	V. Pompe Drenazhimi zhytесе V = 25 m³/h H = 10 mkh/2O Kompletuar me gjithë tubacione valvula dhe elementet e nevojshem per montim	set	1.0
		Shuma VI		
VII	ELEKT	INSTALIME ELEKTRIKE		
		Instalimet elektrike te kondicionimit, uji ngrohte		
VII-1	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2/	m3	7.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VII-2	An 44(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.6m2	m3	6.0
VII-3	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml	m2	12.0
VII-4	An 45(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	24.0
VII-5	481/1	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm ²	ml	30.0
VII-6	481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm ²	ml	210.0
VII-7	An 1(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm ²	ml	30.0
VII-8	An 2(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm ²	ml	16.0
VII-9	An 3(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x1.5 mm ²	ml	58.0
VII-10	An 4(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x2.5 mm ²	ml	12.0
VII-11	An 6(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x6 mm ²	ml	28.0
VII-12	An 7(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x10 mm ²	ml	42.0
VII-13	An 8(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x16 mm ²	ml	46.0
VII-14	An 9(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 5x25mm ²	ml	62.0
VII-15	An 10(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x50+1x25mm ²	ml	36.0
VII-16	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-1	copë	4.0
VII-17	An 11(P)	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VII-18	An 12(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	4.0
VII-19	An 13(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	8.0
VII-20	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	4.0
VII-21	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	4.0
VII-22	An 16(P)	Montim ndricues plafonier led 60x60/40w ne ne amb teknik	cope	6.0
VII-23	An 14(P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 16A amb. Teknik	cope	10.0
VII-24	An 15(P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 25A amb. Teknik	cope	4.0
VII-25	An 17(P)	F.V. Panel elektrik metalik 192(8x24) module + aksesore	cope	1.0
VII-26	An 18(P)	F.V. Panel elektrik metalik 96 module+aksesore	copë	2.0
VII-27	An 19(P)	F.V. Automat 4P/4M-200A magnetik termik	copë	1.0
VII-28	An 20(P)	F.V. Automat 4P/4M-100A magnetik termik	copë	1.0
VII-29	An 21(P)	F.V. Automat 4P/4M-80A magnetik termik	copë	2.0
VII-30	An 22(P)	F.V. Automat 4P/4M-50A magnetik termik	copë	6.0
VII-31	An 23(P)	F.V. Automat 4P/4M-40A magnetik termik	copë	2.0
VII-32	An 24(P)	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	1.0
VII-33	An 24(P)	F.V. Automat 4P/4M-20A magnetik termik	copë	9.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VII-34	An 25(P)	F.V. Automat 4P/4M-16A magnetik termik	copë	3.0
VII-35	An 26(P)	F.V. Automat 4P/4M-10A magnetik termik	copë	6.0
VII-36	An 27(P)	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	2.0
VII-37	An 27(P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	2.0
VII-38	An 28(P)	F.V. Automat 1P-10A magnetik termik	copë	2.0
VII-39	An 29(P)	F.V. Automat diferencial 2P-20A 30mA	copë	1.0
VII-40	An 30(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	9.0
VII-41	An 31(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	9.0
VII-42	480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	60.0
VII-43	480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	45.0
VII-44	An 32(P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=25mm + aksesore	ml	35.0
VII-45	An 33(P)	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 75x75mm	ml	75.0
VII-46	An 34(P)	F.V. Kapak per kanaline metalike te brimezuar 75x75mm	ml	75.0
VII-47	An 35(P)	F.V. Aksesor rakordues kanaline metalike 75x75mm	ml	10.0
VII-48	An 36(P)	F.V. Aksesor mbeshtetes per kanaline metalike 100x75mm	copë	79.0
VII-49	An 37(P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	36.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VII-50	An 38(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	480.0
		Instalimet e sistemit te tokezimit		
VII-51	4.150/9	F.V. Percjelles Cu te izoluar me gome, sexion 35mm2	ml	24.0
VII-52	4.150/11	F.V. Percjelles Cu te izoluar me gome, sexion 70mm2	ml	16.0
VII-53	480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	12.0
VII-54	An 39(P)	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	24.0
VII-55	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	12.0
VII-56	An 40(P)	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5/"toke"; Ip-65	copë	2.0
VII-57	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 30x30x30, kapak te forte RIC 1084	copë	2.0
VII-58	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2	m3	6.0
VIII	F-HS	MAKINERI PAJISJE PER SISTEMIN HIDROSANITAR		
VIII-1	F-HS-1	F. Grup pompash tip booster me 3 pompa Inverter 3x5,5 kW per furnizimin me uje sanitar; I paramontuar dhe testuar ne fabrike si nje set i vetem; Pompat duhet te jene me motor Inverter; 2 pompa ne pune + 1 pompe rezerve; Prurja = 35000 lit/h; H= 65 mkH2O Te gjitha pjese e pompave ne kontakt me ujin Celik Inox AISI304; Kolektoret Celik Inox AISI304; Kompletuar me panel komandimi, Ene Zgjerimi 25 litra, Sensor Presioni per komandim ne dergim dhe Presostat per mbrojtjen nga puna pa uje ne thithje	set	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VIII-2	F-HS-2	<p>F. Boiler INOXI per parangrohjen e ujit sanitar nga panelet diellore dhe kaldaja kompletuar me shkembyses INOXI.</p> <p>1. Pershkrimi i Boilerit</p> <ul style="list-style-type: none"> -Volumi i ujit: 4000 lit - Nr. Shkembyeseve: 1 cope - Lidhjet Hiraulike: DN 50 - Presioni Max: 6 bar - Temp Max: 90°C - Materiali: Inox 316L <p>2. Pershkrimi i Shkembyesit per Kaldajen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapaciteti termik Max: 150 kW - Temp primare: 65 / 70°C - Siperfaqia e shkembimit: 4 m² - Presioni Max: 12 bar - Temp Max: 99°C - Materiali: Inox 316L <p>3. Pershkrimi i Shkembyesit per panelet Diellore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapaciteti termik Max: 74 kW - Temp primare: 65 / 70°C - Siperfaqia e shkembimit: 2 m² - Presioni Max: 12 bar - Temp Max: 99°C - Materiali: Inox 316L Kompletuar me gjithë rezistence elektrike 12 kW, si dhe aksesoret e nevojshem per montim 	cope	2.0
VIII-3	F-HS-3	<p>F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok per riqarkullimin e ujit sanitar;</p> <p>Prurja=6500 lit/h H= 10 mKH2O Motor 2x40 kW, 4360 rpm PN10 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN50; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohes dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
VIII-4	F-HS-4	<p>F. Ene zgjerimi per boilerat e ujit te ngrohje sanitar.</p> <p>1. Specifikat e Madhesise se Enes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumi i depozitave: 250 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohje: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1") - Dimensionet: D 650 x H 1160 	cope	2.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

VIII-5	F-HS-5	<p>F. Autokllave per pompen e ujit sanitare</p> <p>1. Specifikat e Madhesise se Autokllaves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumi i depozitave: 500 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohje: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 50 (Ø 2") - Dimensionet: D 750 	cope	1.0
VIII-6	F-HS-6	<p>F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok, per ngrohjen e ujit sanitare nga kaldaja tek boilerat.</p> <p>Prurja=21500 lit/h</p> <p>H= 11 mKH2O</p> <p>Motor 2x1,1 kW, 4360 rpm</p> <p>PN10 bar;</p> <p>Temp.Ujit -25°C÷120°C</p> <p>Lidhjet me tubacionet DN50;</p> <p>Eficense Energjie IE5 (MEI≥0.7);</p> <p>Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting;</p> <p>Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU)</p> <p>Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
IX	F-HVAC	MAKINER PAJISJE PER SISTEMIN I AJRIT TE KONDICIONUAR		
IX-1	F-HVAC-1	<p>F. POMPE NXEHTESIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuqia Termike Ftohje: 485.0 kW - Fuqia Termike Ngrohje: 526.0 kW - Fuqia Elektrike Ftohje: 154.3 kW - Fuqia Elektrike Ngrohje: 163.8 kW - Lidhjet elektrike: 400/50/3 V/Hz/Ph <p>Chilleri duhet te jete i pajisur bashke me Akumulator inercial, pompe qarkullimi jo me paks se 8 mkH2O, DDC kontrolli si dhe te gjithë elemntet e nevojshem per instalim.</p> <p>SHENIM: POMPA E NXEHTESISE DUHET TE SIGUROJE KAPACITETIN TERMIK NE TEMPERATUREN E JASHTE 0°C, SI DHE E CERTEFIKUAR ME EUROVENT, MARKA E PRODHIMIT DUHET TE JETE EUROPIANE.</p>	cope	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

IX-2	F-HVAC-2	<p>F. POMPE NXEHTESIE - ADMINISTRATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuqia Termike Ftohje: 147.0 kW - Fuqia Termike Ngrohje: 154.8 kW - Fuqia Elektrike Ftohje: 50.7 kW - Fuqia Elektrike Ngrohje: 51.0 kW - Lidhjet elektrike: 400/50/3 V/Hz/Ph <p>Chilleri duhet te jete i pajisur bashke me Akumulator inercial, pompe qarkullimi jo me paks se 8 mkH2O, DDC kontrolli si dhe te gjithë elemntet e nevojshem per instalim</p> <p>SHENIM: POMPA E NXEHTESISE DUHET TE SIGUROJE KAPACITETIN TERMIK NE TEMPERATUREN E JAShte 0°C, SI DHE E CERTEFIKUAR ME EUROVENT, MARKA E PRODHIMIT DUHET TE JETE EUROPIANE.</p>	cope	1.0
IX-3	F-HVAC-3	<p>F. Njesi gjenerimi te nxehtesise me 4 cope Kaldaje me kondensim me lende djegese GNL e assembluar direkt ne fabrike dhe me fuqi nominale 444 kW, e kompozuar si ne vijim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaldaja 111 kW 4 cope - Kit Kolektoresh DN 100 4 komplet - Kit e valvula te sigurise 1 komplet - Kit i kondenses 1 komplet - Kit i ndaresit hidraulik, 1 komplet - Kit i kolektorit te tymrave D100 1 komplet - Kit i kontrollit ne kaskade 1 komplet - Kit sensoresh 1 komplet - Kit sensoresh te jashtem, 1 komplet - Kit sensores, per akumulim 1 komplet <p>Shenim: Kujdes, kur te ofertoni kini parasysh ky grup kaldajash duhet te furnizohet i kompletuar sic jepet ne ne detajin e instalimi te kaldajes,</p>	cope	1.0
IX-4	F-HVAC-4	<p>F. Depozite gazi per instalim nentokesore me kapacitet 5000 Lit, kompletuar me gjithë, panelin e reduktimit te shkalles se pare, aksesoret e togezimit si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim.</p>	cope	1.0
IX-5	F-HVAC-5	<p>F. Grup frunizimi me gaz DN 40 Konform Normes UNI 8042, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim</p>	komp	1.0
IX-6	F-HVAC-6	<p>F. Sistem alarmi dhe dedektimi te rrjedhjes se gazit, I kompletuar me gjithë valvulat e sigurise si dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p>	komp	1.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

IX-7	F-HVAC-7	<p>F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monobllok; Prurja=44720 lit/h H= 22 mKH2O Motor 2x4 kW, 2930 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN65; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
IX-8	F-HVAC-8	<p>F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monobllok; Prurja=37840 lit/h H= 10 mKH2O Motor 2x4 kW, 2930 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN65; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0
IX-9	F-HVAC-9	<p>F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monobllok; Prurja=20640 lit/h H= 15 mKH2O Motor 2x1,5 kW, 5500 rpm PN10 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrojtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS</p>	cope	1.0

IX-10	F-HVAC-10	F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=17372 lit/h H= 22 mKH2O Motor 2x2,2 kW, 2900 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrotjtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS	cope	1.0
IX-11	F-HVAC-11	F. Pompe Binjake me motore Inverter me 1 Shkalle, me karkase monoblok; Prurja=14620 lit/h H= 15 mKH2O Motor 2x2,2 kW, 2900 rpm PN16 bar; Temp.Ujit -25°C÷120°C Lidhjet me tubacionet DN32; Eficence Energjie IE5 (MEI≥0.7); Mbrotjtja IEC(34-5) - IP55 dust/jetting; Izolimi (IEC 85)-F; Pompa eshte Inverter dhe nepermjet nje moduli (protokolli Modbus RTU) Grundfos i perfshire ne cmim mund te komunikojë gjithë kohës dhe te monitorohet/komandohet nga BMS	cope	1.0
IX-12	F-HVAC-12	F.Akumul inercial per funksionimin ne kushte nominale te pompes se nxehtesise dhe kaldajve, i pershtatshem per uji industrial. 1. Pershkrimi i Akumulit - Volumi i ujit: 4000 lit - Lidhjet Hiraulike: DN 100 - Presioni Max: 6 bar - Temp Max: -10°C÷90°C - Materiali: Çelik i zi - Diametri: Ø1600 mm	cope	1.0
IX-13	F-HVAC-13	F.Ene zgjerimi per terminalet e brendeshme. - Volumi i depozitave: 150 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohte: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 20 (Ø 3/4")	cope	3.0
IX-14	F-HVAC-14	F.Ene zgjerimi per terminalet e brendeshme. - Volumi i depozitave: 50 lit - Presioni i karikimit: 1.5 bar - Presioni Max 10 bar - Temp Max e ujit te ngrohte: 99°C - Lidhjet Hidraulike: DN 20 (Ø 3/4")	cope	1.0
X	Analize	MAKINER PAJISJE PER MBROJTJEN KUNDRA-ZJARRIT		

Dokumentat Standarde të Tenderit

	F-MKZ	Pajisjet e sistemit MKZ, Pompa dhe Hidrante		
X-1	MF-MKZ-1	Bombula me CO2 6 kg, e kompletuar me gjithë aksesoret për variën në mure.	copë	1.0
X-2	MF-MKZ-2	F. Bombol me shkumë për shuarjen e zjarrit e levizshme me rrota 50 kg.	copë	1.0
X-3	MF-MKZ-3	F. Grup Automatik Pompash për sistemin e mbrojtjes nga Zjarri PN16 sipas: UNI EN 12845, UNI 10779 - Sistemet e hidranteve UNI 11292 - Dhomat teknike për instalimet e grupeve të MNZ; Prurja =45000 lit/h H=60 mkH2O I përbërë nga Pompa Elektrike Horizontale me 1 shkallë 15 kW; Pompa Horizontale me 1 shkallë me motor Diesel 18,7 kW; Pompa Pilot shumeshkalleshe 0,85 kW; Te gjitha pompat të jenë të pajisura me panel komandimi automatik që të krijojnë mundësinë për sinjal tek sistemi i monitorimit nëse pompa ka energji dhe nëse punon apo jo; Kompletuar me Kit testimi me flowmeter; Performanca e pompave sipas ISO9906:2012 - Grade 3B;	set	1.0
X-4	MF-MKZ-4	F. Pompe Drenazhimi zhytëse V = 25 m ³ /h H = 10 mkh/20 Kompletuar me gjithë tubacione valvula dhe elementet e nevojshëm për montim	set	1.0
XII	F-ELEK	PAJISJE INSTALIME ELEKTRIKE		
XII-1	F-ELEK-1	Furnizim ndricues incaso/plafonier 120x15 led/40w 4000-4500° K	copë	2.0
XII-2	F-ELEK-2	Furnizim ndricues plafonier/incaso led 60x60/40w 4000-4500° K	copë	4.0

Afatet e lëvrimit: 2 muaj nga nënshkrimi i kontratës

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 2 F.V Paisje e Makineri Teknologjike për Gazin Mjekësor

NR.	ANALIZA	PERSHKRIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA

IV	MED	INSTALIME TE SISTEMIT TE GAZIT MJEKËSORE		
IV-1	MED-01	F.V Njesi per instalimin mbi koken e krevatit prej profili alumini I kompozuar si meposhte: - Dalje per gazin mjeksore e tipit O2-Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit Ajer Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit VAC-Afnor - Prize elektrike schuko 16A/250V - Ndriçues floreshent (RL: L14W/T5) - Ndriçues floreshent (GL: L39W/T5) - Switch buton	cope	43.0
IV-2	MED-02	F.V Njesi ICU per instalimin mbi koken e krevatit prej profili alumini I kompozuar si meposhte: - Dalje per gazin mjeksore e tipit O2-Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit Ajer-Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit VAC -Afnor - Prize elektrike schuko 16A/250V - Prize elektrike per Cirkuit - Prize interneti RJ45 cat6 - Prize ekujpotenciale (EQ)	cope	11.0
IV-3	MED-03	F.V Njesi NICU per instalimin mbi koken e krevatit prej profili alumini I kompozuar si meposhte: - Dalje per gazin mjeksore e tipit O2-Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit Ajer-Afnor - Dalje per gazin mjeksore e tipit VACAfnor - Prize elektrike schuko 16A/250V - Prize elektrike per Cirkuit - Prize interneti RJ45 cat6 - Prize ekujpotenciale (EQ)	cope	7.0

IV-4	MED-04	<p>F.V Krah vertikal i varur per daljet e gazit mjeksore ne sallat e operacionit(Ceiling pendant Arm), kompozuar si me poshte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krahu kryesore vertikale(main Vertical Arm) - Krahu vertikale per kutin teknike(Vertical arm for technical box) - Baza me suportte metalike per varjen ne tavan 1.5 m - Kuti teknike e tipit PANORAMA H/Q/S - Shinat e suportit te pajisjeve tipi M8 - Suporte tubacioni Φ38 - Armature horizontale 0.8m e tipit VCPA-1 - Dalje e gazit mjeksore AGSS autonomus - Dalje e gazit mjeksore O2-Afnor - Dalje e gazit mjeksore N2O-Afnor - Dalje e gazit mjeksore AIR-Afnor - Dalje e gazit mjeksore VAC-Afnor - Prize elektrike schuko 16A/250V - Prize elektrike per Cirkuit - Prize interneti RJ45 cat6 - Prize ekujpotenciale (EQ) - Shelf On M8 With 3 Sided Rails 25x10 (Type 2) 	cope	4.0
IV-5	MED-05	<p>F.V Panel AVSU O2, Air, Vac, N2O, Air7 I kompozuar si meposhte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuti metalike e galvanizuar per ASUV 5 Gases (Ral 7035) me panel alarmi L6 - Pike kontrolli 3/8" (Φ12-Φ15) - Pike kontrolli 1/2" (Φ18) - Dalje e gazit me jeksore O2 NIST (GS) VER.2 - Dalje e gazit me jeksore N2O NIST (GS) VER.2 - Dalje e gazit me jeksore AIR NIST (GS) VER.2 - Dalje emergjente e gazit me jeksore AIR800 NIST (GS) VER.2 - Pressure switch 2-6 bar (LP:3,2-HP:4,8bar) XP201A - Pressure switch 9-15bar (LP:6,4-HP:9,6bar) 1/4" - Vacuum swithc -150mbar to -1000mbar - - Panel alarmi me enternet - 6 GASES (L6) 	cope	4.0

Dokumentat Standarde të Tenderit

IV-6	MED-06	<p>F.V Panel AVSU O2, Air, Vac I kompozuar si meposhte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuti metalike e galvanizuar per ASUV 3-Gases (Ral 7035) me panel alarmi L6 - Pike kontrolli 1/2" (Φ18)_10bar - Pike kontrolli 3/4" (Φ22) - Dalje emergjente e gazit mejeksore O2 NIST (GS) VER.2 - Dalje emergjente e gazit mejeksore AIR NIST (GS) VER.2 - Pressure switch 2-6 bar (LP:3,2-HP:4,8bar) XP201A - Vacuum swithc -150mbar to -1000mbar - Panel alarmi me enternet - 6 GASES (L6) 	cope	4.0
IV-7	MED-07	<p>F. Paneli I reduktimit I shkalles II per O2, Air, Vac, I kompozuar si meposhte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuti metalike e per shkalles se dyte te panelit te reduktimit me 3-GASES (RAL 7035) + ALARM - Pike kontrolli 1/2" (Φ18) - Second Stage Double Line Reducer (O2-N2O-AIR-CO2-N2) LPR GS1D-L4S 2 x 25 m3/h - Dale emergjente e gazit mjeskore O2 NIST - Dale emergjente e gazit mjeskore AIR NIST - - Pressure switch 2-6 bar (LP:3,2-HP:4,8bar) XP201A - Vacuum swithc -150mbar to -1000mbar - Panel alarmi me enternet - 6 GASES (L6) 	cope	4.0
IV-8	MED-08	<p>F.V Paneli I reduktimit I shkalles II per O2, Air, Vac, N2O, I kompozuar si meposhte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuti metalike e per shkalles se dyte te panelit te reduktimit me 5-GASES (RAL 7035) + ALARM - Pike kontrolli 1/2" (Φ18) - Second Stage Double Line Reducer (O2-N2O-AIR-CO2-N2) LPR GS1D-L4S 2 x 25 m3/h - Second Stage Double Line Reducer (AIR 800) LPR - Dale emergjente e gazit mjeskore O2 NIST - Dale emergjente e gazit mjeskore N2O NIST - Dale emergjente e gazit mjeskore AIR NIST - Dale emergjente e gazit mjeskore AIR800 NIST - Pressure switch 2-6 bar (LP:3,2-HP:4,8bar) XP201A - Pressure switch 9-15bar (LP:6,4-HP:9,6bar) 1/4" - Vacuum swithc -150mbar to -1000mbar - Panel alarmi me enternet - 6 GASES (L6) 	cope	2.0
IV-9	MED-09	F.V Dalje per gazin mjeksore AIR-Afnor TYPE	pcs	23.00

Dokumentat Standarde të Tenderit

IV-10	MED-10	F.V Dalje per gazin mjeksore VAC-Afnor TYPE	pcs	23.00
IV-11	MED-11	F.V Dalje per gazin mjeksore N2O-Afnor TYPE	pcs	9.00
IV-12	MED-12	F.V Dalje per gazin mjeksore O2-Afnor TYPE	pcs	23.00
IV-13	MED-13	F.V Dalje autonome per gazin mjeksore A.G.S.S.	pcs	9.00
IV-14	MED-14	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu10x1 mm	ml	780.00
IV-15	MED-15	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu12x1 mm	ml	650.00
IV-16	MED-16	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu14x1 mm	ml	730.00
IV-17	MED-17	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu18x1 mm	ml	240.00
IV-18	MED-18	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu22x1 mm	ml	250.00
IV-19	MED-19	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu28x1 mm	ml	240.00
IV-20	MED-20	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu35x1.5 mm	ml	240.00
IV-21	MED-21	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu42x1.5 mm	ml	240.00
IV-22	MED-22	F.V Tub bakri per gazin mjeksore Cu54x2.0 mm	ml	50.00
	MED	MAKINER PAJISJE PER SISTEMIN E GAZIT MJEKSORE		

VI-25	MON-25	<p>V. Stacioni i Pompave te Vakumit I kompletuar 3 pompa vakumi kompozuar si meposhte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompe Vakumi 65m³/h - Fuqia elektrike 1.5 kW - Lidhjet elektrike 230-400V/50Hz, 3PH - Panel alarmi per 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Panel elektrik I kontrolli 3 x (0.37-3KW) - Ena e vakumit 1000 lit ne (-1):(11bar) - Komplet filtras antibakteriale me kapacitet 81m³/h - Dhenes 0-1bar 4-20mA P1A-30G-1-B-01-C-D (M12/4p) Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim. 	cope	1.0
VI-26	MON-26	<p>V. Stacioni i kompresoreve te ajrit mjeksore kompletuar me 3 kompresora vide kompozuar si si meposhte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompresor me vide 60m³/h, ne 10Bar, - Fuqia elektrike 7.5 kW / 10HP - Lidhjet elektrike 230-400V/50Hz, 3PH - Ena e presioni 1000 lit ne (-1):(11bar) - Thares ajri ADEC 8-E 45,6m³/h - Filtra steril GS CFS 150m³/h@7bar /180m³/h@10b - Ndares uji/vaji 102 m³/h - Drenazhues EZ1 G1/2 4 V 230VAC Black Drain + BVS - Njesi panel kontrolli elektronik per sistemin e ajrit te komprimuar me 3 burime 	cope	1.0
VI-27	MON-27	<p>V. Stacioni I eneve te gazit mjeksore me 2x5 cilindra dhe 1x2 cilindra kompozuar si me poshte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Njesi dekomprimimi B' 2H-2L-P-31 200-4/8bar - Rrampe prej bakri me tuba fleksibel per lidhjen me cilindrart N2O (Afnor477 nr.9) - Tubo bakri per lidhjen e rampes me panelin - Kolektor me 5 stade nga e majta me valvul evakuimi te integruar - Kolektor me 5 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar - Suporte metalike mberdhimin e cilindrave - Panel alarmi kompletuar me ETHERNET - 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Rregullator per 3 burime - Kolektor me 2 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar 	cope	1.0

VI-28	MON-28	<p>V. Stacioni I eneve te gazit mjeksore me 2x3 cilindra kompozuar si me poshte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Njesi dekomprimimi B' 2H-2L-P-31 200-4/8bar - Rrampe prej bakri me tuba fleksibel per lidhjen me cilindrato O2 (Afnor477 nr.9) - Tubo bakri per lidhjen e rampes me panelin - Kolektor me 3 stade nga e majta me valvul evakuimi te integruar - Kolektor me 3 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar - Suporte metalike mberdhimin e cilindrave - Panel alarmi kompletuar me ETHERNET - 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Kolektor me 2 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar 	cope	1.0
IV		INSTALIME TE SISTEMIT TE GAZIT MJEKËSORE		
		MONTIMI I PAJISJEVE TE sistemit te gazit mjekesor		
		FURNIZIM PAISJE		
XI	F-MED	MAKINER PAJISJE PER SISTEMIN E GAZIT MJEKËSORE		
XI-1	F-MED-1	<p>F. Stacioni i Pompave te Vakumit I kompletuar 3 pompa vakumi kompozuar si meposhte: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompe Vakumi 65m³/h - Fuqia elektrike 1.5 kW - Lidhjet elektrike 230-400V/50Hz, 3PH - Panel alarmi per 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Panel elektrik I kontrolli 3 x (0.37-3KW) - Ena e vakumit 1000 lit ne (-1):(11bar) - Komplet filtras antibakteriale me kapacitet 81m³/h - Dhenes 0-1bar 4-20mA P1A-30G-1-B-01-C-D (M12/4p) Kompletuar me gjithe aksesoret e nevojshem per montim. 	cope	1.0

<p>XI-2</p>	<p>F-MED-2</p>	<p>F. Stacioni i kompresoreve te ajrit mjeksore kompletuar me 3 kompresora vide kompozuar si si meposhte: - Kompresor me vide 60m³/h, ne 10Bar, - Fuqia elektrike 7.5 kW / 10HP - Lidhjet elektrike 230-400V/50Hz, 3PH - Ena e presioni 1000 lit ne (-1):(11bar) - Thares ajri ADEC 8-E 45,6m³/h - Filtra steril GS CFS 150m³/h@7bar /180m³/h@10b - Ndares uji/vaji 102 m³/h - Drenazhues EZ1 G1/2 4 V 230VAC Black Drain + BVS - Njesi panel kontrolli elektronik per sistemin e ajrit te komprimuar me 3 burime</p>	<p>cope</p>	<p>1.0</p>
<p>XI-3</p>	<p>F-MED-3</p>	<p>F. Stacioni I eneve te gazit mjeksore me 2x5 cilindra dhe 1x2 cilindra kompozuar si me poshte: - Njesi dekomprimimi B' 2H-2L-P-31 200-4/8bar - Rrampe prej bakri me tuba fleksibel per lidhjen me cilindrato O2 (Afnor477 nr.9) - Tubo bakri per lidhjen e rampes me panelin - Kolektor me 5 stade nga e majta me valvul evakuimi te integruar - Kolektor me 5 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar - Suporte metalike mberdhimin e cilindrave - Panel alarmi kompletuar me ETHERNET - 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Rregullator per 3 burime - Kolektor me 2 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar</p>	<p>cope</p>	<p>1.0</p>
<p>XI-4</p>	<p>F-MED-4</p>	<p>F. Stacioni I eneve te gazit mjeksore me 2x3 cilindra kompozuar si me poshte: - Njesi dekomprimimi B' 2H-2L-P-31 200-4/8bar - Rrampe prej bakri me tuba fleksibel per lidhjen me cilindrato N2O (Afnor477 nr.9) - Tubo bakri per lidhjen e rampes me panelin - Kolektor me 3 stade nga e majta me valvul evakuimi te integruar - Kolektor me 3 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar - Suporte metalike mberdhimin e cilindrave - Panel alarmi kompletuar me ETHERNET - 6 GASES (L6) MGSAPL6 - Kolektor me 2 stade nga e djathtas me valvul evakuimi te integruar</p>	<p>cope</p>	<p>1.0</p>

Afatet e lëvrimet: 2 muaj nga nenshkrimi i kontrates

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*
2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj.____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

- tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtojë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për te cilin sherbejne zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendrike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim

ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1. Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është _____
- 1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimin të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □ □ / □ □ / □ □ □ □

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (*duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin*):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin
e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
-

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.

