


SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SARANDË SH.A

Sarandë më 5.07.2023

Mirembajtja dhe Riparimi i Elektropompave te Stacioneve te Pompimit te Shoqerise Rajonale U.K. Sarande

1.Informacion mbi stacionet e pompimit dhe vendndodhjen e tyre.


Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Sh.A. Sarande, administron sherbimet e furnizimit me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotur ne njesite bashkiake Sarande, Delvine, Finiq dhe Konispol dhe per rrjedhim edhe stacionet e pompimit qe nevojiten per kryerjen e ketij sherbimi.Zona e rrethuar ne figuren e meposhtme eshte zona e sherbimit te shoqerise

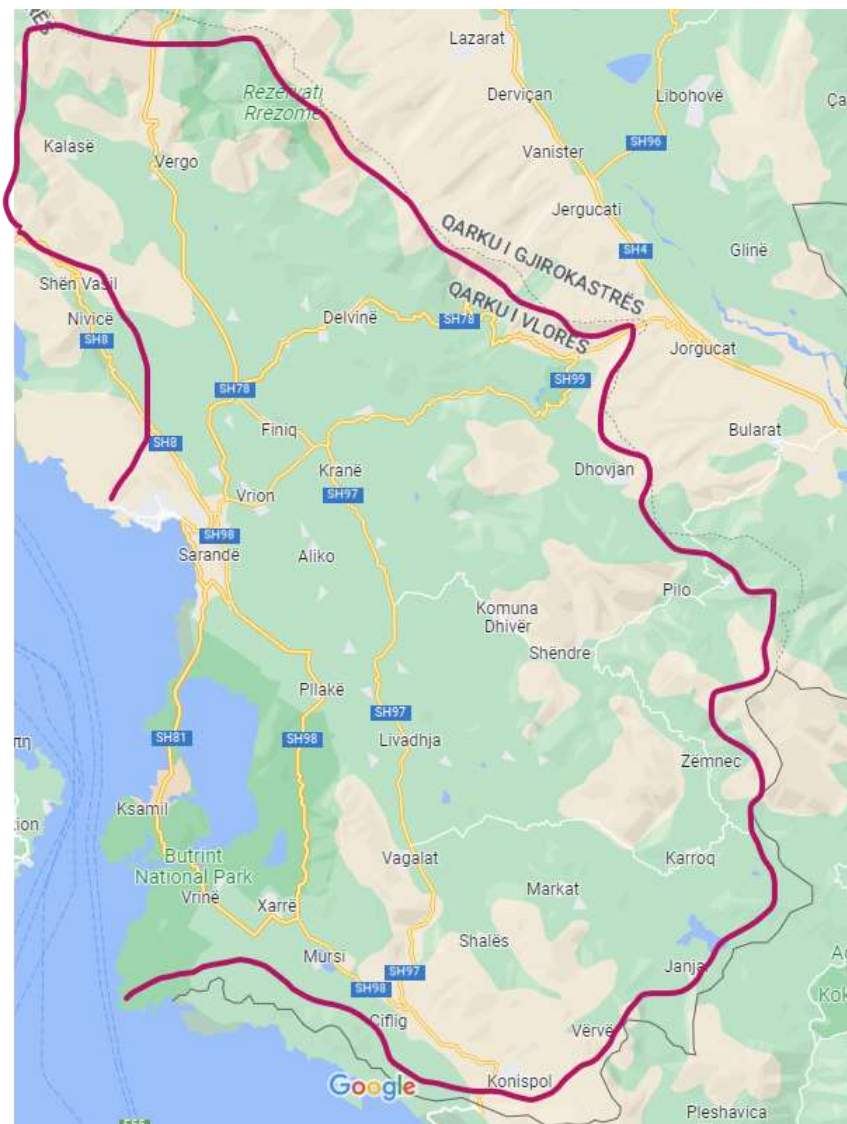

Me konkretisht;


Njesia Sarande ka keto stacione pompimi

Vrion,Shelegar,Cuke(Radiostacioni),.Cuke,(Fshat),Manastir,26Marsi,Pema e thate(Ksamil),Spital,Rruga Ura,Baba Rexhep, Lugu I Dardhes,Lekures,Gjashte,(Sarande) si stacione te ujit te pijshem dhe S.P.U.N Sarande dhe stacionet nr 1.2.4.5.6 ne Ksamil si stacione te largimit te ujrave te ndotura.

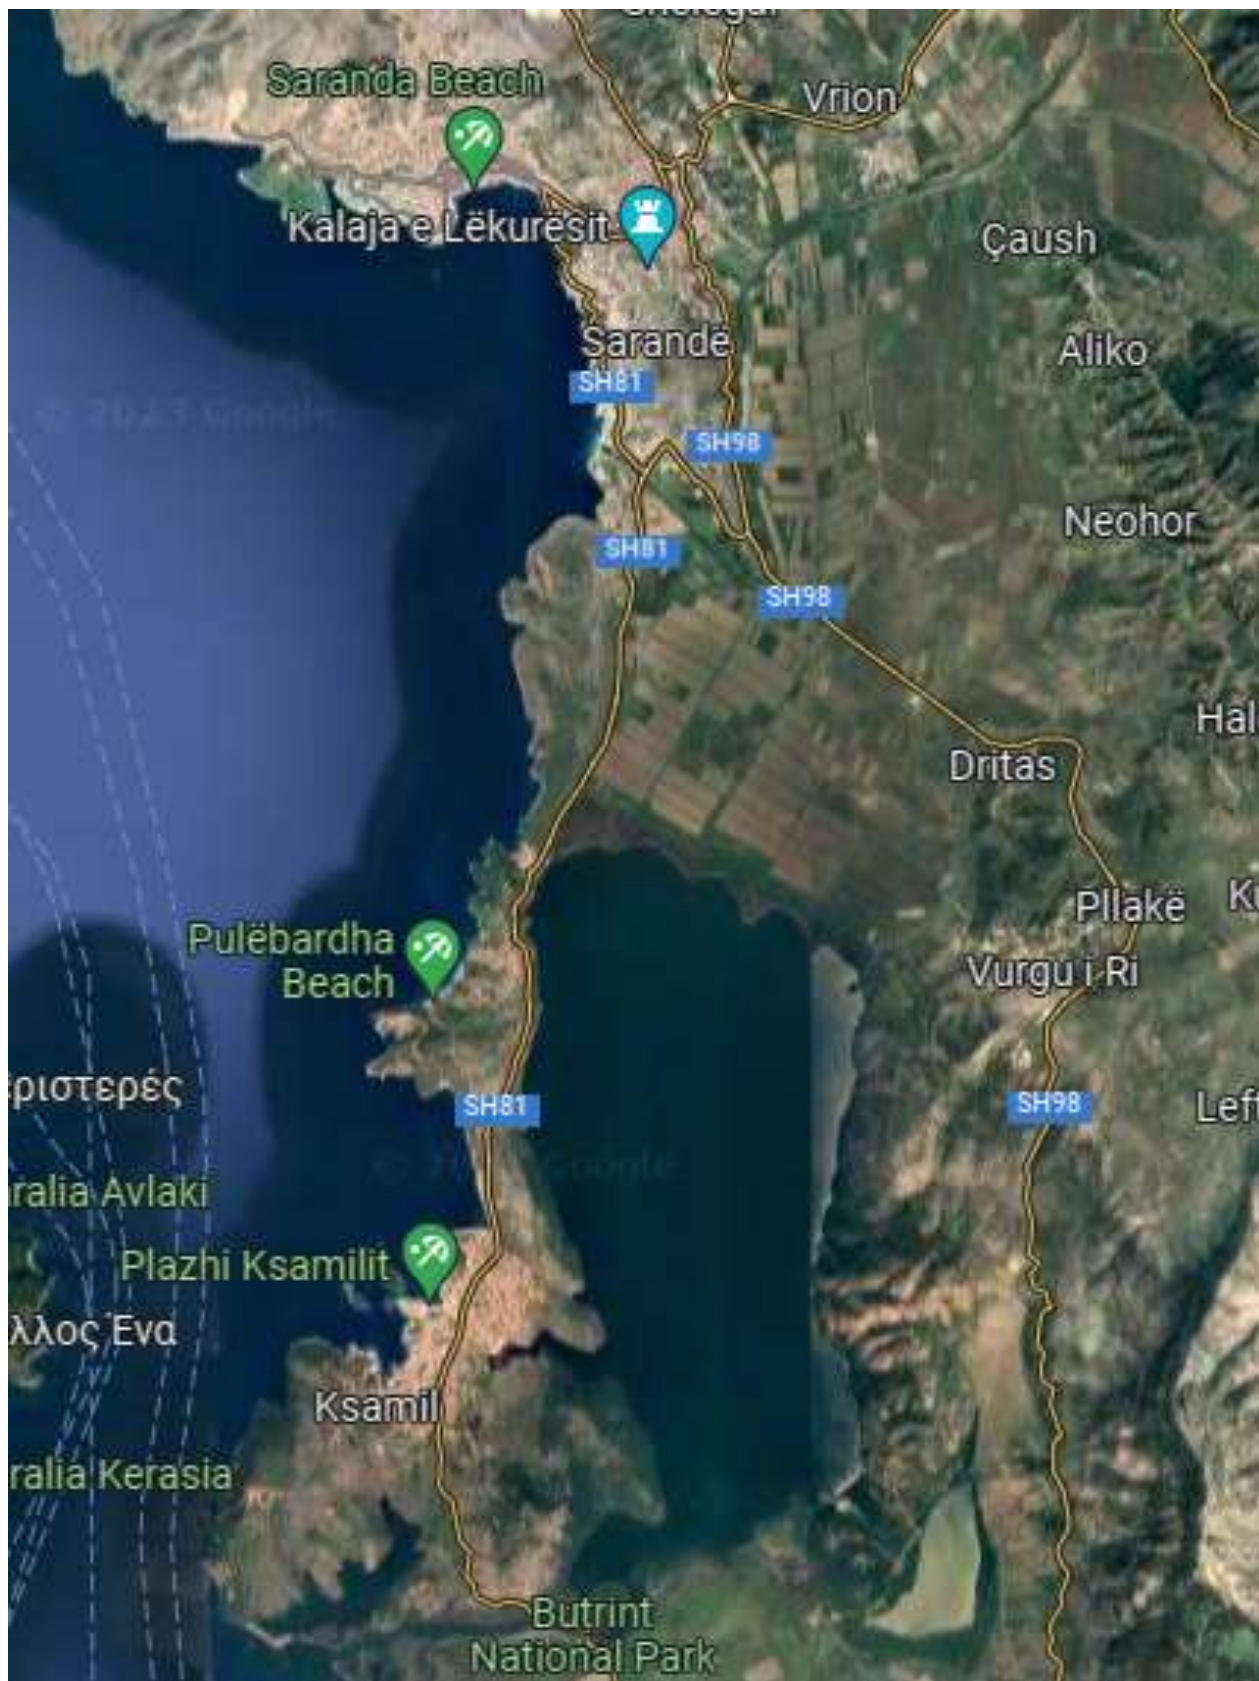

Njesia Delvine ka keto stacione pompimi

Vriz dhe Ish.Reparti Ushtarak ne Delvine dhe ne fshatrat Fushe Veri, Vergo, Kopaces, Palavli, Vllahat, Stjar, Rusan

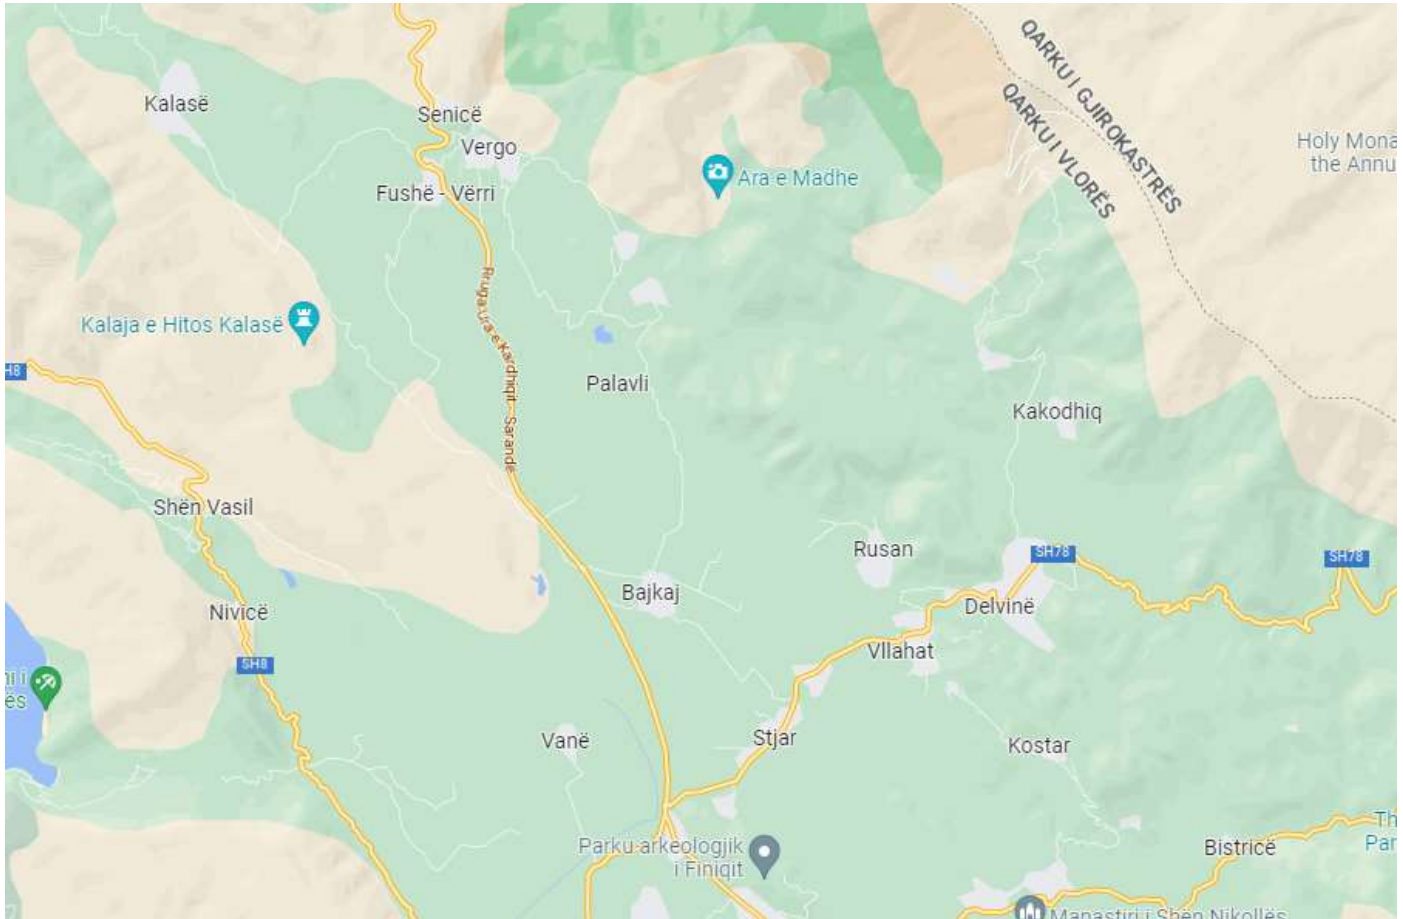


Njesia Konispol ka keto stacione pompimi

Konsipol, Ciflig, Shkalle, Mursi, Markat, Merko, Verve, Dishat, Janjar, Shales



Njesia Finiq ka keto stacione pompimi

Bregas,Vrion,Dermish,Muzine,Dhrovjan,Pece,Krongj,Livine,Karahaxh dhe Kostar

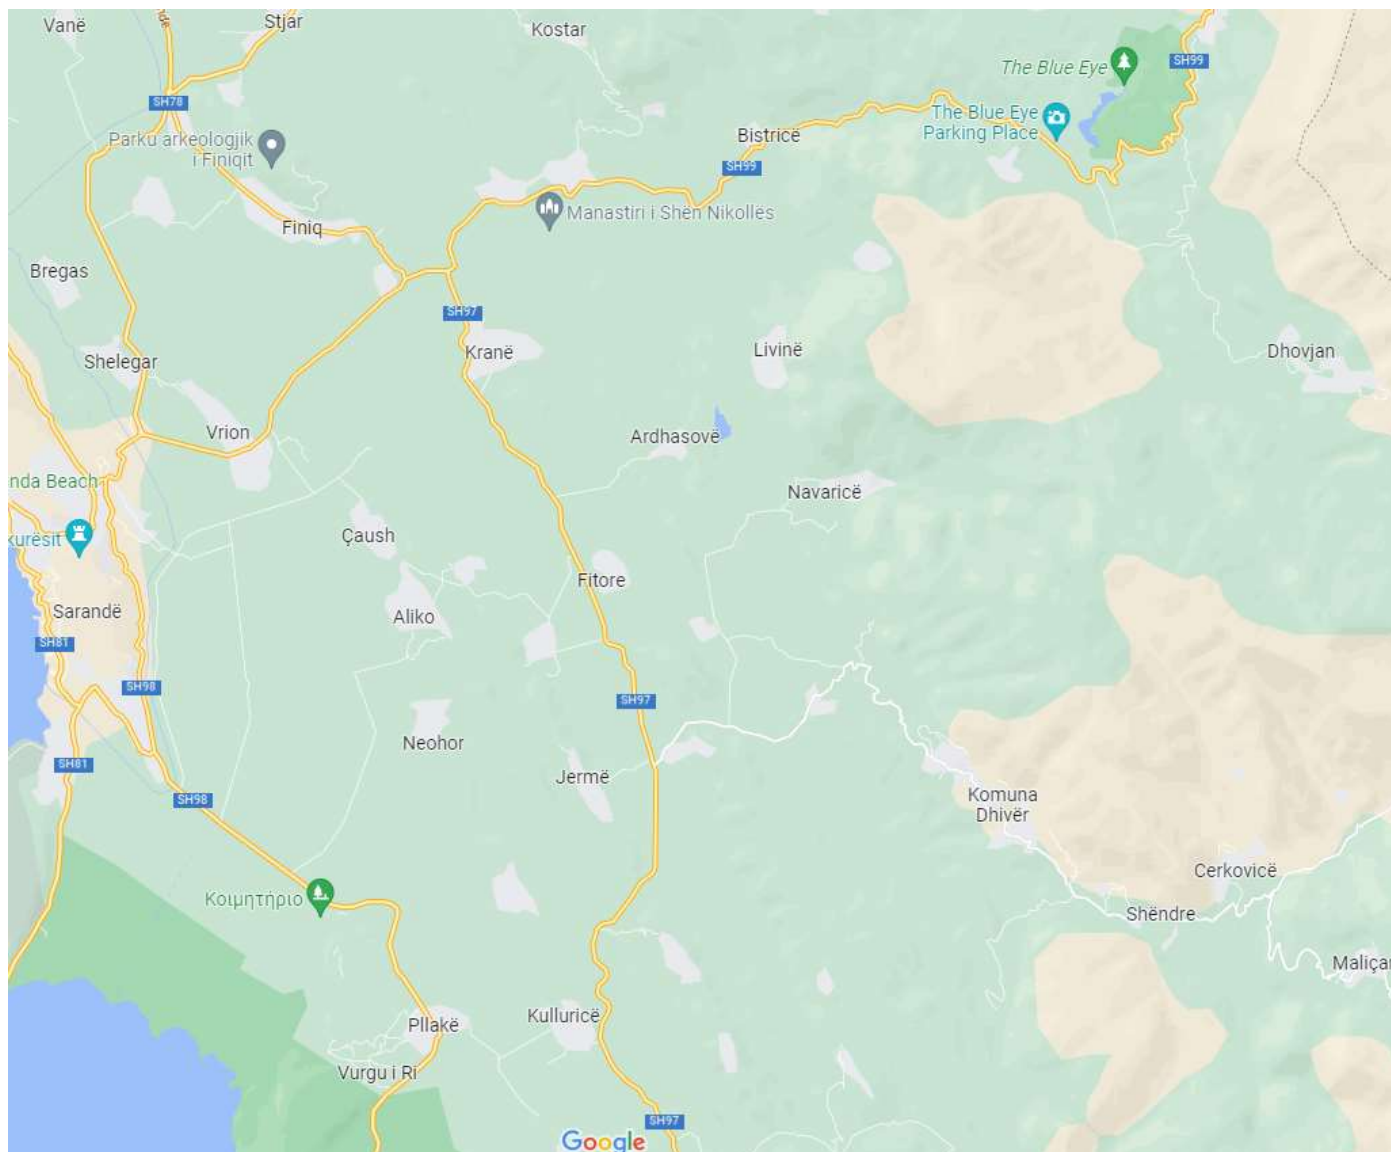

Duhet theksuar se stacionet e njesive te tjera bashkiake, pervec Sarandes, jane stacione pompimi te ujit te pijshem,

2.Kategorite e punimeve

Punimet qe do te kryhen,per mirembajtjen dhe riparimin e elektropompave,jane dy llojesh;

Punime mekanike qe perfshijne riparimin dhe mirembajtjen e pompave.

Me konkretisht, ne keto punime perfshihen;

zmontimi I pompes nga bazamenti ose nxjerrje nga pusi,transport ne piken e servisit, demontim I vete pompes, riparim ose zevendesim I pjeses se demtuar(kushinete, bosht, permistop, bokoll, distancator, difuzor, elike, etj), montim I pompes, risjelleje ne stacion dhe motim ne bazament ose ne pus.

Perveç ketyre, perfshihen edhe disa punime te tjera te mirembajtjes prventivuese, si grasatime kushinetash ose lubrifikim me vaj, sipas rastit,vendosje litari amianti, shtrengime bulonash, etj.

Punime elektrike, qe perfshijne riparimin dhe mirembajtjen e elektromotoreve.

Edhe per punimet elektrike, do te ndiqet I njejti proces pune si per pompat,por per elektromotoret, eshte parashikuar kryesisht avolzhimi(ripeshtjellimi) I tyre dhe, ne disa raste, edhe zevendesimi I pjeseve te tjera te kembimit, si kushineta,permistopa,boshte etj.

3.Preventivi dhe te dhena te tjera teknike

Ne preventivin hartuar per realizimin e kesaj procedure prokurimi percaktohen; marka dhe tipi I pompes dhe I elektromotorit,numrat e pompave dhe elektromotoreve.

Ne preventiv jane te perfshira edhe punimet shtese si,demontim dhe montim I pajisjes(nxjerrje dhe rifutje ne pus),transport deri ne piken e servisit dhe risjellje,per cdo sherbim qe do te kryhet dhe do t'I kete te nevojshme keto punime.

Ne preventiv jane paraqitur punimet dhe pjeset e kembimit, qe mund te nevojiten per nje elektropompe ,te cdo marke ose te cdo stacioni pompimi, por, Autoriteti Kontraktor, ka te drejte, qe te riparoje me shume se nje pompe te se njejtës marke,mjafon qe ky punim te kryhet ne baze se vlerse se ofertuar per riparimin e kesaj pompe dhe vlera totale e punimeve ne asnje rast te mos e kaloje vleren totale te kontrates.

Pjeset e kembimit qe do te perdoren per riparimin e pompave dhe elektromotoreve, do te preferohen te jene nga prodhuesi I vete pajisjes, por do te pranohen edhe ato ekuivalente.

Lubrifikantet ,qe do te perdoren per pompat zhytесе te largimit te ujrave te ndotura do te jene vajra jo toksike tip Mercury No;7174,Merkur White oil Pharma 40 ose ekuivalent SAE 10W, SAE 20W dhe graso ESSO UNIRES N3, FAG ARCANOL L40,TEXACO HYTEC EP3/DEA Pragon ose ekuivalente me to.Sasia e lubrifikanteve dhe ftohesve, pasqyrohet ne preventiv,prandaj njesia e ketij zeri punimi pershkruhet “ls”, qe do te thote se ne te permblidhet gjithë sasia e lubrifikantit dhe puna qe do te behet per t'a nderruar ate.

4.Sqarime dhe detyrime per operatorin ekonomik

Operatori ekonomik ose ofertuesi,kur te paraqese oferten e tij,duhet te kete parasysh se, cdo ze punimesh ,qe do te kryhet,ne rastet kur do te kerkoje zevendesim te pjeseve te demtuara,eshte furnizim dhe vendosje e kesaj pjese,prandaj zeri I ***punetorise(hak pune)***,nuk do te paraqitet me vete ne preventiv.

Nga ana tjeter, operatoret ekonomike, qe do te marrin pjese ne konkurim, duhet t'a kene te qarte se,meqenese kemi te bejme me nje procedure konkurimi, qe do t'I paraprije nje ***marreveshjeje kuader***,Autoriteti Kontraktor nuk eshte I detyruar te kryeje cdo punim sipas zerave te preventivit,dhe te paguaje te gjithë vleren limit te kontrates. Ne cdo rast, autoriteti kontraktor do te paguaje operatorin ekonomik, per ato pune,sherbime,riparime, qe do te ndodhin faktikisht.

Operatori ekonomik,eshte I detyruar te kryeje me cilesi te larte dhe ne kohe, cdo punim, qe do t'I kerkoje autoriteti kontraktor,sipas zerave te punimeve ne preventiv,brenda vleres limit per cdo ze(njesi),qe operatori ekonomik, ka ofertuar.

Per cdo punim(riparim) te kryer, operatori ekonomik duhet te leshoje nje certificate garancie, me afat jo me te vogel se nje vit, nga data e dorezimit perfundimtar te sherbimit. Cdo defekt qe do te ndodhe ne pajisjen e riparuar, brenda periudhes se garancise, do te riparohet nga operatori ekonomik(me vone kontraktuesi), me shpenzimet e tij.

Operatori ekonomik, duhet te marre masa qe, cdo pjese kembimi, te percaktuar ne preventiv, ne baze te markes,tipit,apo numrit te pajisjes, te jete ne gjendje t'a siguroje dhe sa me shpejt.Mospasja apo

mossigurimi ne kohe I kesaj apo ketyre pjeseve te kembimit, ne qofte se do te sjelle vonesa te pajustificueshme per riparimin e agregatit dhe si rrjedhim edhe te punes normale te stacionit te pompimit, do te behet shkak per zgjidhjen e njeanshme te kontrates.

5.Praktika e punimeve

Operatori ekonomik(kontraktuesi) , do te njoftohet zyrtarisht(bejne perjashtim rastet, qe do te konsiderohen emergjente nga Autoriteti Kontraktor) per defektin dhe pa humbur kohe, do te paraqitet me specialistet e tij, prane stacionit ,qe do te kete problem.Pas konstatimit, konfirmimit te defektit, nga te dyja palet, pra specialistet e tij dhe tanet, agregati I demtuar do t'I dorezohet operatorit, me ane te nje akti dorezimi ose flete daljeje provizore.

Operatori ekonomik(me vone kontraktuesi), pasi t'a verifikoje me ne thellesi defektin, duke e zmontuar agregatin ne piken e tij te servisit,do t'I dergoje Autoritetit Kontraktor, nje raport te hollesisem teknik, ku te pershkruhen ne menyre te detajuar defektet e ndodhura dhe sipas tij, aresyen perse kane ndodhur dhe se bashku me te nje preventive-oferte, per punimet dhe pjeset e kembimit te nevojshme per riparim, duke iu permbajtur rigorozisht, kushteve te parashkruara ne kontrate.

Pasi Autoriteti Kontraktor, t'a kete miratuar kete sherbim, operatori do te vazhdoje pune, per riparimin e defektit, sipas afateve te paracaktuara.Pas perfundimit te riparimit,operatori do te kryeje testimet e nevojshme, te cilet , do t'ia paraqese edhe Autoritetit Kontraktor dhe do t'a montoje pajisjen ne stacion.Agregati ose pajisja do te punoje ne periudhe prove per 72 ore, dhe pas kesaj, do te merret ne dorezim, me nje garanci, te pakten nje vjecare.

Per te gjitha keto hapa, qe pershkruam me lart, autoriteti kontraktor dhe operatori ekonomik(kontraktuesi) do te plotesojne nje dokumentacion,I cili do te pershkruhet me hollesisht ne kontrate.

Ne rastet qe, do te konsiderohen emergjente nga Autoriteti Kontraktor,prioritet do t'I jepet zgjidhjes sa me shpejt te problemit, perkunder dokumentimit rigoroz te proceseve qe pershkruam me siper.Por, sidoqofte,edhe ne keto raste, per aq sa eshte e mundur, do te mbahet nje dokumentacion, I cili te deshmoje punen e kryer.

6.Afati i punimeve

Afati I kesaj marreveshjeje , do te jete ***deri me 31.03.2024***, nga data e lidhjes se kontrates, operatori ekonomik fitues, do te jete pergjegjes per mirembajtjen e pajisjes elektromotor pompe, sipas kushteve te parashkruara ne preventiv dhe specifikime teknike.Ndersa afati I kontratave qe do te lidhen, bazuar ne kete marreveshje, do te vendoset ne varesi te punimeve te nevojshme,per riparimin e defektit(eve) per cdo rast, ne varesi te rendesise teknologjike qe ka ky stacion pompimi,pompa e te cilit eshte defektuar, apo edhe ne varesi te periudhes kohore ne te cilin ndodh defekti(perben emergjence apo jo).

Pergatiti

Inxh. Altin Maci

Sovjet Habipi

MIRATOI

ADMINISTRATOR

Armando GOXHARAJ