

SPECIFIKIME TEKNIKE:
MOBILIMI I SPITALIT TË KARDIOKIRURGJISË NË QSUT
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE
“NENE TEREZA”
TIRANE

Permbajtja

1. Fjalor i termave.....	2
2. Objekti.....	2
3. Artikujt dhe specifikimet teknike.....	3-47
4. Tabela e artikujve.....	48-51

1. FJALORI I TERMAVE

Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilimin e Spitalit të Kardiokirurgjisë në QSUT, për dhoma pacienti, dhoma stafi, ambiente spitalore, sallat operatore, reanimacioni etj. Në këtë kategori përfshihen: tavolina, komodinë dhomë pacienti, karrige, dollape, dollape dhomë pacienti (dy kanata, një kanatë), etazherë, komodina, dollape metalike, tavolina për instrumenta, tavolina anestezie si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrave të mjekëve, infermierëve, stafit spitalor dhe ambienteve të tyre të nevojshme.

2. OBJEKTI

Objekt i këtij katalogu është përcaktimi i nevojave dhe hartimi i specifikimeve teknike për Mobilimin e Spitalit të Kardiokirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

3. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Dollap dhomë pacienti (dy kanata)

- Dollap për dhomë pacienti me dimesione jo më të vogla se (90 x45/ h =190) cm dhe maximum (100x 50/ h= 200) cm, me dy hapësira secila me kanatë më vete. Secila kanatë të ketë 3 ndarje (dy sergjen).
- Materiali i dollapit do të jetë MDF me trashësi 1.8-2.6 cm si edhe ndarjet (sergjenët). Të jetë lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë, antibakterial dhe rezistent ndaj faktorëve të jashtëm.
- Në pjesët e dukshme, të skeletit dhe kanatave të ketë veshje prej materiali plastik PVC jo më të hollë se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si ajo e materialit të dollapit.
- Të jetë i pajisur me hekur për varjen e rrobave.
- Kanatet do të montohen me mentesha te cilësisë së lartë me thithje.
- Kanatat të jenë të pajisura me bravë (për mobilje) në mënyrë që të mbyllen nga ana e jashtme me çelës.
- Dorezat të jenë prej materiali metalik të cilësisë së lartë, rezistente ndaj agjentëve të jashtëm, antibakteriale dhe ergonomike.
- Të jetë i pajisur me këmbë metalike tubulare me lartësi 8-10cm, material çelik inoxi #304, me mundësi nivelimi. Në pjesën fundore të jenë të veshura me tapa plastike mbrojtëse kundër gërvishtjes.
- Shpina e mobiljes të jetë fiber me trashësi 4-6 mm trashësi.
- Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paketohen sipas kërkesave të nevojshme në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit të tyre.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit: **EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015 ose ekuivalenteve te tij.**



Foto reference

2. Dollap dhomë pacienti (nje kanatë)

- Dollap në dhomë pacienti me dimensione jo më të vogla se (45 x 45/ h= 190) dhe maximum (50x 50/ h= 200) cm me material prej Mdf me trashësi/ spesor 1.8- 2.6 cm, me veshje plastike PVC në pjesët e dukshme. Materiali duhet të ofrojë qëndrueshmëri, të jetë lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë, të jetë antibakterial.
- Në pjesën e brendshme të jetë me tre hapësira (2 sergjenë). Ndarjet të jenë prej materiali Mdf me veshje plastike PVC në pjesët e dukshme, njësoj si edhe struktura. Të jetë i pajisur me hekur për varjen e rrobave.
- Kanata të jetë material i njëjtë me strukturën. Të jetë e pajisur me dorezë alumini të cilësisë së lartë. Kanatet të montohen me mentesha të cilësisë së lartë me thithje. Të jetë e pajisur me çelës (bravë për mobilje) për mbyllje nga ana e jashtme.
- Në pjesën fundore të jetë i pajisur me këmbë metalike me lartësi 8-10 cm prej material çelik inoxi # 304 dhe me mundësi nivelimi. Këmbët të jenë të veshura me tapa plastike në pjesën fundore në mënyrë që të shmangen dëmtimet apo gërvishtjet në dysHEME.
- Shpina e mobiljes të jetë fiber 4-6 mm trashësi.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015 ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

3. Komodine dhomë pacienti

- Komodine me përmasa min (45x 50/ h= 75) cm dhe maximum (55x 60/ h= 80) cm.
- Komodinë dhomë pacienti e bërë me mbulesë plastike e derdhur në një trup të vetëm. Dyert janë prej plastike të derdhur.
- Tavolina e integruar me përmasa min (70 x 40 x 98) cm dhe maksimum (85 x 45 x 116) cm.

- Tavolina e integruar rrotullohet rreth boshtit të saj dhe mund të ndryshojë lehtësisht lartësinë. Lartësia varion midis 980 mm dhe 1160 mm. Pjesa e sipërme (pjesa për tavolinë) mund të rrëshqasë gjithashtu horizontalisht.
- Sirtari i vetëm mund të tërhiqet nga të dyja anët, dhe dyert e komodinës rrotullohen në mentesha me një hapje min 180°.
- Komodina e pacientit duhet të ketë material që të pastrohet lehtë, të ketë rezistencë mekanike, peshë e ulët.
- Komodina duhet të ketë standard dhe të jetë antibakteriale, me mbulesë plastike, dhe përbërje e cila mbron sipërfaqen nga bakteret.
- Komodina ka një mbështetëse peshqirësh në njërën anë dhe një mbajtëse për dy shishe në anën tjetër; Të dyja hapësirat janë të futura në vetë kornizën e strukturës.
- Brenda të ketë dy raftë të lëvizshëm.
- Rafti i sipërm është bërë nga laminat plastik me shtresa me trashësi 10 mm;
- Rafti i poshtëm është bërë nga plastikë e derdhur, e shpuar për të lejuar ventilim të duhur.
- Materialet e përdorura lejojnë pastrim dhe dezinfektim efektiv.
- Komodina dhe të gjithë përbërësit e saj janë gjithashtu plotësisht të papërshkueshëm nga uji.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit **ISO 13485:2016, ose ekuivalentëve të tij**



Foto reference

4. Dollap/ Zyrë Mjeku

- Dollap me dimesione min (80 x45/ h =200) cm dhe maximum (90x 55/ h= 210) cm, me dy kanata, secila me hapësira më vete. Njëra hapësirë do të shërbejë për të varur rroba dhe do të ketë 3 ndarje (dy sergjen) dhe tjetra do të jetë me raftë me 5 ndarje (4 sergjenë) me mundësi ndryshimi të lartësisë.
- Ndarjet në hapësirën me tre ndarje të jenë me largësi njëra nga tjetra jo më të vogël se 30cm.

- Materiali i dollapit do të jetë MDF me veshje plastike në pjesët e dukshme, me trashësi 1.8- 2.6 cm si edhe ndarjet (sergjenët).
- Hapësira për kremastar të jetë jo më e vogël se $h = 120-130$ cm dhe të jetë e pajisur me aksesarin për varjen e rrobave.
- Aksesorët të montohen me elemete mbajtëse të qëndrueshme për peshat e rrobave dhe të jenë të cilësisë së parë.
- Këmbët e dollapit të jenë metalike me lartësi 8-10 cm prej material çelik inoxi #304. Të jenë të pajisura me tapa plastike kundër gërvishtjes në pjesën fundore dhe me mundësi nivelimi.
- Në pjesët e dukshme, të skeletit dhe kanatave të ketë veshje prej materiali plastik PVC jo më të hollë se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si ajo e materialit të dollapit.
- Për montimin e kanatave të përdoren mentesha prej materiali të cilësisë së parë me thithje.
- Kanatat të jenë të pajisura me bravë (për mobilje) në mënyrë që të mbyllën nga ana e jashtme me çelës.
- Dorezat të jenë prej material metalik alumin të cilësisë së parë. Të jenë antibakteriale, rezistente ndaj agjentëve të jashtëm (psh. Alkooli etilik, rrezet uv, zbardhja, etj.) dhe ergonomike.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paketohen sipas kërkesave të nevojshme në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit të tyre.
- Të plotesojë kërkesat sipas standartit **DS CEN/ TS 16209:2011 ose EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015** ose ekuivalentit të tij.



Foto reference

5. Dollap Zyre

- Dollap me dimesione jo me te vogla se (80 x 45/ $h = 200$) cm dhe maximum (90 x 55/ $h = 210$) cm, me dy kanata. Të jetë me 6 ndarje (pesë sergjen) me mundësi ndryshimi të lartësisë.
- Ndarjet të jenë me largësi njëra nga tjetra përafërsisht 30 cm, me mundësi ndryshimi të lartësisë.
- Materiali i dollapit do të jetë MDF, me trashësi 1.8- 2.6 cm si edhe ndarjet (sergjenët).
- Këmbët e dollapit të jenë metalike me lartësi 8- 10 cm prej material çeliku inoxi #304. Të jenë të pajisura me tapa plastike kundër gërvishtjes në pjesën fundore dhe me mundësi nivelimi.

- Në pjesët e dukshme, të skeletit dhe kanatave të ketë veshje prej materiali plastik PVC jo më të hollë se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si ajo e materialit të dollapit.
- Për montimin e kanatave të përdoren mentesha prej materiali të cilësisë së parë me thithje. Menteshat të jenë të vendosura dhe të kapura në tre akse.
- Dorezat të jenë prej material metalik alumin të cilësisë së parë. Të jenë antibakteriale, rezistente ndaj agjentëve të jashtëm (psh. Alkooli etilik, rrezet uv, zbardhja, etj.).
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen sipas kërkesave të nevojshme në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit të tyre.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarti **DS CEN/ TS 16209:2011 ose EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015 ose ekuivalentit të tij.**



Foto reference

6. Tavoline Drejtkëndore/ Zyre

- Tavolinë pune, të jetë me dimensione min (160 x 80/ h= 65) cm dhe maximum (170x 90/ h= 75) cm, me syprinë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 2.5- 3.2 cm.
- Materiali duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm, antibakterial dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Në pjesët anësore dhe të dukshme, syprina të jetë e veshur me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si struktura.
- Në sipërfaqen e saj, në njërën anë (në të majtë ose në të djathtë) të ketë një hapje (vrimë) në formë rrethore ku fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri, e cila do të shërbejë për kalimin e kablove nga lart -poshtë apo anasjelltas.
- Konstruksioni mbajtës në të cilin do të fiksohet syprina, të jetë metalik me profile në formë drjetëkëndore, me gjerësi të seksionit 4-8 cm. Ky konstruksion të jetë prej çeliku, i qëndrueshëm ndaj goditjeve, shtypjeve dhe agjentëve të jashtëm dhe me spesor 2-4 mm.
- Konstruksioni të lyhet me bojë në ngjyrën e cila do të vendoset nga kontraktori.
- Montimi i syprinës të bëhet me anë të elementëve të fortë dhe të qëndrueshëm në fortësi, në shtypje dhe goditje.
- Në pjesën e përparme tavolina të jetë e mbyllur deri në gjysmën e saj. Materiali i cili do të përdoret për mbyllje të jetë i të njëjtit material me tavolinën, MDF, me trashësi 1.6- 3 cm.
- Ngjyra e materialit do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohet sipas kërkesave të nevojshme për transport në mënyrë që të shmangen dëmtimet.

- Të plotësojë kërkesat sipas standartit: **DS CEN/ TS 16209:2011 ose SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), ose ekuivalentit te tij.**



Foto reference

7. Tavoline Zyre (Model II)

- Tavoline pune, të jetë me dimensione jo më të vogla se (140 x 70/ h= 65) cm dhe maximum (150x 80/ h= 75) cm, me syprinë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 2.5- 3.2 cm.
- Materiali duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm, antibakterial dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Në pjesët anësore dhe të dukshme, syprina të jetë e veshur me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si struktura.
- Në sipërfaqen e saj, në njërin anë (në të majtë ose në të djathtë) të ketë një hapje (vrimë) në formë rrethore ku fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri, e cila do të shërbejë për kalimin e kablove nga lart -poshtë apo anasjelltas.
- Konstruksioni mbajtës në të cilin do të fiksohet syprina, të jetë metalik me profile në formë drjetëkëndore, me gjerësi të seksionit 4-8 cm. Ky konstruksion të jetë prej çeliku, i qëndrueshëm ndaj goditjeve, shtypjeve dhe agentëve të jashtëm dhe me spesor 2-4 mm.
- Konstruksioni të lyhet me bojë në ngjyrën e cila do të vendoset nga kontraktori.
- Montimi i syprinës të bëhet me anë të elementeve të fortë dhe të qëndrueshëm në fortësi, në shtypje dhe goditje.
- Në pjesën e përparme tavolina të jetë e mbyllur deri në gjysmën e saj. Materiali i cili do të përdoret për mbyllje të jetë i të njëjtit material me tavolinën, MDF, me trashësi 1.6- 3 cm.
- Ngjyra e materialit do të vendoset nga kontraktori.
- Të pakëtohet sipas kërkesave të nevojshme për transport në mënyrë që të shmangen dëmtimet.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit: **DS CEN/ TS 16209:2011 ose SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), ose ekuivalentit te tij.**



Foto reference

8. Tavoline zyre/ (Model III)

- Tavolinë pune për zyrë të jetë me dimensione jo më të vogla se (120 x 60/ h= 65) dhe maximum (130x 70/ h= 75) cm, me syprinë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 2.5- 3.2 cm.
- Materiali duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm, antibakterial dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Në pjesët anësore dhe të dukshme, syprina të jetë e veshur me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si struktura.
- Në sipërfaqen e saj, në njërën anë (në të majtë ose në të djathtë) të ketë një hapje (vrinë) në formë rrethore ku fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri, e cila do të shërbejë për kalimin e kablove nga lart -poshtë apo anasjelltas.
- Konstruksioni mbajtës në të cilin do të fiksohet syprina, të jetë metalik me profile në formë drjetëkëndore, me gjerësi të seksionit 4-8 cm. Ky konstruksion të jetë prej çeliku, i qëndrueshëm ndaj goditjeve, shtypjeve dhe agjentëve të jashtëm dhe me spesor 2-4 mm.
- Konstruksioni të lyhet me bojë në ngjyrën e cila do të vendoset nga kontraktori.
- Montimi i syprinës të bëhet me anë të elementëve të fortë dhe të qëndrueshëm në fortësi, në shtypje dhe goditje.
- Në pjesën e përparme tavolina të jetë e mbyllur deri në gjysmën e saj. Materiali i cili do të përdoret për mbyllje të jetë i të njëjtit material me tavolinën, MDF, me trashësi 1.6- 3 cm.
- Ngjyra e materialit do të vendoset nga kontraktori.
- Të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme.
- Të paktohet sipas kërkesave të nevojshme për transport në mënyrë që të shmangen dëmtimet.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit: **DS CEN/ TS 16209:2011** ose **SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), ose ekuivalentit të tij.**



Foto reference

9. Komodine zyre

- Komodinë zyre min (45 x 60 x/ h= 65) cm dhe maximum (50x65x/ h=70) cm.
- Materiali i përdorur do jetë pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm.
- Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.
- Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm.
- Duhet të jetë e pajisur me tre sirtare. Shinat e sirtareve me thithje. Fundi i sirtarëve dhe shpina me fibër 4 mm trashësi.

- Do të mbështetet mbi katër rrota sferike me lartësi 5 cm.
- Dorezat e kanatëve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.
- Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015



Foto reference

10. Tavoline zyre mesi

- Tavolinë katrore me dimensione min (50x 50/ h= 40) cm dhe maximum (60x 60/ h= 50) cm. Të jetë prej materiali melaminë me trashësi 16mm- 25 mm. Në pjesët e dukshme të jetë e veshur me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 1mm dhe me të njëjtën ngjyrë me tavolinën. Pjesa mbajtëse e strukturës të jetë me profil metalik në formë kuadratike.
- Struktura metalike të jetë prej material çeliku.
- Në pjesën fundore këmbët të jenë të pajisura me elemente plastike të cilat janë kundër gërvishtjes.
- Të montohen me elemente të cilët i japin tavolinës pamje solide.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohet në menyrrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **SSH EN 527-1:2011 ose ekuivalentit të tij. SSH EN 527-2:2016 ose ekuivalentit të tij. DS CEN/TS 16209:2011 ose ekuivalentit të tij.**



Foto reference

11. Tavolinë sallë mbledhjesh

- Tavolinë për sallë mbledhjesh të jetë me dimensione jo më të vogla se (220x 90 / h= 65) cm dhe maximum (230x 100/ h= 75) cm, me syprinë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 3cm.
- Materiali duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Këndet e syprinës të jenë të rrumbullakosura. Në pjesët anësore dhe të dukshme, syprina të jetë e veshur me material plastic PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë si struktura.
- Konstruksioni mbajtës në të cilin do të vendoset syprina, të jetë metalik, në formë drjetëkëndore, me gjerësi të seksionit 4-8 cm. Në të gjithë gjatësinë e tavolinës të jenë të vendosur 3- 4 konstruksione të tilla të cilat të lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet një ose dy elementëve të tjerë gjatësor me po të njëjtat dimensione, nëpërmjet saldimit.
- Lidhja të bëhet si në pjesën e sipërme ashtu edhe në pjesën e poshtme. Ky konstruksion të jetë prej çeliku, i qëndrueshëm ndaj goditjeve, shtypjeve dhe agjenteve të jashtëm, me dimensione (70- 80x h= 62-72) cm, në formë drejtkëndore.
- Në pjesën e poshtme konstruksioni të pajiset me elemente prej gome ose plastike në mënyrë që të shmangen gërvishtjet në dysheme.
- Të lyhet me bojë në ngjyrën e cila do të vendoset nga kontraktori.
- Montimi i syprinës të bëhet me anë të elementeve të fortë dhe të qëndrueshëm në fortësi, në shtypje dhe goditje.
- Të paktohet në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transsportit.
- Të plotesojë kërkesat sipas standarteve: **DS CEN/ TS 16209:2011 ose SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 ose ekuivalenteve te tij.**



Foto reference

12. Tavoline salle mbledhjesh/salle konferencash

- Tavolinë për sallë mbledhjesh të jetë me dimensione min (300 x 90/ h= 65) cm dhe maximum (310x 100/ h= 75) cm, me syprinë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 2.5- 3.2 cm.
- Materiali duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Këndet e syprinës të jenë të rrumbullakosura. Në pjesët anësore dhe të dukshme, syprina të jetë e veshur me material plastic PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe më të njëjtën ngjyrë si struktura.
- Konstruksioni mbajtës në të cilin do të vendoset syprina, të jetë metalik, tubular në formë drjetëkëndore, me gjerësi të seksionit 4-8 cm. Në të gjithë gjatësinë e tavolinës të jenë të vendosur 3- 4 konstruksione të tilla të cilat të lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet një ose dy elementeve të tjerë gjatësor me po të njëjtat dimensione, nëpërmjet saldimit.
- Lidhja të bëhet si në pjesën e sipërme ashtu edhe në pjesën e poshtme. Ky konstruksion të jetë prej çeliku, i qëndrueshëm ndaj goditjeve, shtypjeve dhe agjentëve të jashtëm, me dimensione (70- 80x h= 62-72) cm, në formë drejtëkëndore.
- Në pjesën e poshtme konstruksioni të pajiset me elemente prej gome ose plastike në mënyrë që të shmangen gërvishtjet në dysHEME.
- Të lyhet me bojë në ngjyrën e cila do të vendoset nga kontraktori.
- Montimi i syprinës të bëhet me anë të elementeve të forte dhe të qëndrueshëm në fortesi, në shtypje dhe goditje.
- Të paktohet në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotesojë kërkesat sipas standarteve: **DS CEN/ TS 16209:2011 ose SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

13. Etazher për dosje me kanata dhe xham

- Etazher për dosje të jetë me dimensione min (90 x 45/ h= 200) cm dhe maximum (100x 55/ h= 210) cm. Struktura dhe sergjenët të jenë prej materiali MDF me trashësi/ spesor 1.8-3cm. Në

pjesët e dukshme të skeletit, sergjenëve dhe kanatave të jetë me veshje PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm.

- Këmbët e dollapit të jenë metalike, me lartësi 8-10cm dhe me mundësi nivelimi. Materiali të jetë çelik inoxi #304. Të jenë të pajisura me tapa plastike në pjesën e poshtme.
- Pjesa e poshtme të jetë 50-72cm dhe të ketë dy kanata prej të njëjtit material si struktura. Të jenë të pajisur me brave (për mobilje) në mënyrë që të mbyllen nga ana e jashtme me çelës. Hapësira e brendshme e kanatave të jetë e ndarë me një sergjen me lartësi të regjistrueshme prej materiali MDF me trashësi/spesor jo më të vogël se 18 mm.
- Hapësira në pjesën e sipërme të jetë me xham (i temperuar) i cili mund të jetë i inkorporuar ose jo në strukture metalike ose druri. Të jenë të pajisura me bravë (për mobilje) në mënyrë që të mbyllen në pjesën e jashtme me çelës. Në pjesën e brendshme kjo hapësirë të jetë përsëri e ndarë në 3 hapësira me anë të 2(dy) sergjenëve. Sergjenët të jenë me mundësi regjistrimi dhe të pajisur me tapa kundra gërvishtjes.
- Dorezat për kanatat të jenë prej material inoxi të cilësisë së parë dhe ergonomike.
- Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit: SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016+A1:2019 (EN, e njvlefshme ose e përditësuar), SSH EN 13721:2004 ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

14. Dollap inoxi për Reanimacion

- Dollap inoxi për reanimacion me dimesione min (250 x 50/ h =210) cm dhe maximum (260x 55/ h= 220) me katër kanata (dollap faqe muri). Secila kanatë të jetë me pesë ndarje (4 sergjene) me hapësirë jo më të vogël se 35 cm.
- Ndarjet (sergjenët) në pjesën me kanata të jenë me largësi njëra nga tjetra jo më të vogël se 30 cm.
- Materiali i dollapit do të jetë çelik inoxi Aisi 304. Materiali të jetë rezistent ndaj agjentëve të jashtëm, i qëndrueshëm dhe lehtësisht i pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë.
- Këmbët e dollapit të jenë prej material çelik inoxi # 304 me mundësi nivelimi. Të jetë i pajisur me tapa plastike në pjesën fundore kundër gërvishtjes.

- Kanatat të jenë të pajisura me brave (për mobilje) në mënyrë që të mbyllen nga ana e jashtme me çelës.
- Dorezat të jenë prej materiali metalik të cilësisë së lartë dhe ergonomike.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen sipas kërkesave të nevojshme në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit të tyre.
- Të plotësojë kërkesat sipas standartit:
- :2012, EN 16122:2012/ AC:2015 ISO 13485:2016, ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

15. Rafte inoksi

- Raftet e inoksit të jenë me përmasa Min(70x45x190) cm dhe Max (80x50x200) cm.
 - Sistemi i rafteve përbëhet nga vetë struktura mbajtëse me 4 rafte të bëra nga fletë çeliku inoksi pa tehe të mprehta dhe armatura qendrore.
 - Kapaciteti i ngarkesës në raft: 160 kg.
 - Çelik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27mm)
 - Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO, CE, DS CEN/ TS 16209:2011 ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

16. Kolltuk me hapje (bëhet shtrat tek)

- Kolltuku me permasa min (75x 75/ h=80) cm dhe maximum (85x 85/ h= 90) cm.
- Kolltuku është një mobilje që ndërthur cilësitë e një kolltuku të rehatshëm dhe një shtrati të rehatshëm, ndërsa në të njëjtën kohë siguron përshtatshmëri dhe komoditet.
- Për më tepër, ai kursen hapësirë dhe mund të përshtatet lehtësisht me situatën tuaj aktuale.
- Kolltuku i palosshëm është ideal për spitalet, duke u mundësuar njerëzve të shoqërojnë të dashurit e tyre dhe të jenë me të moshuarit ose të sëmurët edhe gjatë natës në shtratin e tyre.
- Kolltuku mund të hapet duke e tërhequr thjesht, duke mos u mbështetur në forcën e personit të ulur. Përbërësit e drurit të ahut përdoren në ndërtimin e pjesëve të dukshme, mbajtëse të shtratit.
- Kolltuku të jetë i veshur me tekstil ose lëkurë ekologjike, lehtësisht e pastrueshme nga njollat dhe papastërtitë, antibakteriale.
- Sfungjeri i ulësës të jetë cilësor me peshë 40 kg/m³.
- Pesha e përafërt 75 kg.
- Pesha maksimale e përdoruesit: 150 kg
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013.



Foto reference

17. Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh)

- Poltroni dy vendësh të jetë me përmasa min (186 x 95 x 94) cm dhe maximum (200x100x100) cm.
- Të jetë me skelet druri.
- Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern.
- Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë.
- Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.
- Këmbët të jenë prej materiali të kromuar.

- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013



Foto reference

18. Poltron pritje njevendësh (kolltuk 1- vendësh)

- Poltroni njëvendësh të jetë me përmasa (92 x 89 x 84) cm dhe maximum (100x95x100) cm.
- Të jetë me skelet druri.
- Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern.
- Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë.
- Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013



Foto reference

19. Karrige ergonomike (me mbështetëse koke)

- Baza e karriges të jetë metalik në formën e yllit me 5 këmbëza në përmasat të përafërta (650-670) mm. Karriget të jenë rrotulluese dhe me rrota dyfishe, të përbëra me material termoplastik, i përforcuar (poliamide).
- Karrigia të jetë e pajisur me piston gazi për rregullimin e lartësisë. Mekanizmi mbështetës i ndenjësës duhet të jetë me mekanizëm "Synchro" dhe i bërë nga alumini dhe çeliku. Të lejojë shtrirjen e sinkronizuar të sediljes dhe mundësi stabilizimi në 4-5 pozicione.
- Ndenjësja duhet të ketë mekanizëm me sistem "anti-panik" dhe një sistem rregullimi për shtrirje të balancuar sipas peshës së përdoruesit. Ndenjësja të jetë prej poliamidi të derdhur me injeksion

(PA6). Mbushja me shkumë poliuretani i zgjeruar me trashësi jo më pak se 50 mm, i cili të jetë i veshur me susta dhe me stofin e zgjedhur.

- Dimensionet e ndenjës: gjerësia jo më pak se 480 mm, thellësia jo më pak se 480 mm. Pjesa e mbështetëses të ketë një kornizë anatomike të bërë nga poliamidi termoplastik, mbi të cilin rrjeta e pasme të vendoset në mënyrë të tillë që presioni të shpërndahet në mënyrë të barabartë.
- Pjesa e pasme duhet të ketë një mekanizëm të pavarur të rregullimit të lartësisë në jo më pak se 5 pozicione të ndryshme. Përveç kësaj, pjesa e pasme duhet të sigurojë një mbështetje të mesit, të integruar, me rregullim të lartësisë për rehati më të madhe.
- Mbështetësja të jetë në dimensionet të përafërta 570 x 475 mm. Karrigia duhet të ketë mbështetëse koke të rregullueshme në lartësi e bërë prej material termoplastik, shkumë poliuretani dhe tapiceri e të njëjtit material si ndenjësja.
- Krahët e karriges të jenë prej poliamidi termoplastik dhe të mund të rregullohen në lartësi, distanca nga sedilja 140-240 mm. Sipërfaqja e kontaktit të krahët të jetë e bërë nga poliuretani i derdhur me fortësi mesatare për rehati dhe ergonomi më të madhe, të lëvizshme majtas-djathtas, lartposhtë dhe para-mbrapa.
- Materiali i tapicerisë të jetë ekologjik sipas standarteve të certifikimit.
- Pesha e karriges 16-18 kg.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018



Foto reference

20. Poltron rrotullues (Drejtuesi)

- Poltron rrotuelluese
- Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë.
- Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa.
- Duhet të ketë krahë anësore.
- Të ketë përshtatëse piston me gaz për nivelimin e lartësisë.
- Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur.

- Bazamenti duhet të jetë metalik ose plastik me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018



foto reference

21. Poltron statik për tavolinë mbledhje

- Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë.
- Të ketë krahë anësore. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur.
- Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq i kromuar, i cili përshkon shpinën në dy anët e saj, ndenjësën dhe zbret në tokë duke u mbyllur në formë U-je, duke luajtur dhe rolin e bazamentit.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013



Foto reference

22. Karrige plastike/ zyre

- Karrigia të jenë dizenuar me një stil modern, me katër këmbë të palëvizshme. Të jenë me dimensione min (45x 45/ h= 45) cm dhe maximum (55x 55/ h= 50) cm. Të projektuara me skelet metalik prej tubash me profil oval me diametër jo më të vogël se 1.3 cm.

- Të jetë e pajisur me tapa plastike në pjesën fundore të këmbëve në mënyrë që të shmangen gërvishtjet apo dëmtimet në dysheme.
- Karrigia të jetë me krah mbështetës me të njëjtin material si bazamenti.
- Shpinorja dhe ndenjësja të jenë prej material plastik polipropilen i cilësisë së lartë.
- Të jenë rezistente ndaj agjentëve të jashtëm dhe lehtësisht të pastrueshme nga njollat dhe papastërtitë.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen sipas kërkesave në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018 ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

23. Karrige plastike

- Karriget të jenë dizenuar me stil modern, me dimensione min (45x 45/ h= 45) cm dhe maximum (55x55/ h= 50) cm. Konstruksioni i tyre të jetë i ndërtuar nga këmbë metalike prej tubash me material çelik inoxi.
- Të jetë e lehtë në zhvendosje.
- Mbështetësja dhe ndenjësja të jenë material plastik prej polipropileni, lartësi jo me pak se 82cm nga dyshemeja deri në fundin e shpinores.
- Të jetë e projektuar në mënyrë të tillë që të ofrojë qëndrim ergonomik gjatë përdorimit.
- Materiali duhet të ofrojë qëndrueshmëri gjatë përdorimit dhe të pastrohet lehtë nga njollat dhe papastërtitë.
- Këmbët të jenë të pajisura me tapa plastike në pjesën fundore.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standarteve: SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018 ose ekuivalenteve të tij.



Foto reference

24. Dollap rrobash metalik për personelin 2 kanata

- Dollap për personelin me dimensione jo më të vogla se (65x 40/ h= 180) cm dhe maximum (70x 50/ h= 190) cm prej materiali çelik inoxi.
- Të jetë me 2 kanata të ndara njëra nga tjetra, e pajisur me (bravë) çelës për hapje dhe mbyllje nga jashtë. Dyert të jenë të pajisura me grilë për ajrosje.
- E gjithë struktura mbështet në 4 (katër) këmbë me material të njëjtë me strukturën. Këmbët në pjesën fundore të jenë të pajisura me tapa gome në mënyrë që të shmangen dëmtimet dhe gërvishtjet në dysheme.
- Pjesa e brendshme të jetë e ndarë në tre hapësira (dy sergjen) prej materiali të njëjtë me strukturën.
- Njera hapësirë të jetë e projektuar me shufër alumini për të varur rroba, ndërsa dy hapësirat e tjera të shërbejnë për të mbajtur objekte personale.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohet në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: EN 16122:2012, EN 16122:2012/ AC:2015 ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

25. Dollap rrobash metalik per personelin 6 kanate

- Dollap për personelin për 6- poste me dimensione jo më të vogla se (99x 50/ h= 180) cm dhe maximum (110x 50/ h= 190) cm prej materiali çelik inoxi.
- Të jetë me 6 kanata të ndara njëra nga tjetra, e pjsur me (bravë) çelës për hapje dhe mbyllje nga jashtë. Dyert të jenë të pajisura me grilë për ajrosje.
- E gjithë struktura mbështet në 4 (katër) këmbë me material të njëjtë me strukturën. Këmbët në pjesën fundore të jenë të pajisura me tapa gome në mënyrë që të shmangen dëmtimet dhe gërvishtjet në dysHEME.
- Pjesa e brendshme të jetë e ndarë në dy hapësira (nje sergjen) prej materiali të njëjtë me strukturën.
- Njera hapësirë të jetë e projektuar me shufër alumini për të varur rroba, ndërsa hapësira tjetër të shërbejnë për të mbajtur objekte personale.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohet në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: EN 16122:2012, EN 16122:2012/ AC:2015 ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

26. Recepsioni

- Reception në formë harku, me dimensione jo më të vogla se L1= 237cm (pjesa e brendshme) dhe L2 = 400 cm pjesa e jashtme me (R= 300 cm) dhe gjerësi totale 90 cm.
- Banaku do të jetë me dy nivele të lartësisë së syprinës.
- Syprina e parë të jetë me përmasa min (gjerësi 60cm dhe max 65) cm dhe h= 65- 75) cm, ndërsa tjetra jo min (gjerësi 25 cm dhe max 30 cm dhe h= 105 -120) cm. E gjithë syprina është në formë harku. Nga ana e djathtë syprina e sipërme ndërpritet në një distancë 50-65 cm nga muri.
- Banaku të jetë material Mdf me trashësi jo më të vogël se 2.6 cm.
- Të jetë me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë me materialin e strukturës. Suprinat do të jenë me ngjyra të ndryshme njëra nga tjetra.
- Ngjyra e tij do të vendoset nga kontraktori.

- Në brendësi recepsioni do të ketë dy (2) komodina me dy sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45 x 80 /h= 65-70) cm me 4 rrota plastike të cilat të jenë rezistente në qëndrueshmëri, forcë dhe goditje.
- Të paktohen sipas kërkesave në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO, DS CEN/ TS 16209:2011 ose ekuivalentëve të tij**



Foto reference

27. Tavoline / Dhome relaxi

- Syprina e tavolinës të jetë prej materiali MDF, me spesor 1.6- 1.8 cm, i qëndrueshem në goditje, shtypje dhe të jetë lehtësisht i pastrueshem nga njollat, papastërtitë, antibakteriale dhe zjarrëduruese.
- DimENSIONI i syprinës të jetë jo më i vogël se (150 x 80/ h=65) cm dhe maximum (160x 90/ h=75) cm.
- Syprina e tavolinës të jetë e vendosur mbi strukturë metalike dhe me skaje të rrumbullakosura, jo të mprehta. Këmbët të jenë tubulare metalike (me seksion rrethor) ashtu si edhe struktura. Fundi i tyre të jetë me mundësi nivelimi dhe i veshur me tapa plastike kundër gërvishtjes.
- Ngjyra e strukturës metalike dhe e syprinës do të vendoset nga kontraktori.
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të mos dëmtohen gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: **ose ekuivalentit të tij.**
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), SSH EN 13721:2004



Foto reference

28. Mobilje Kuzhine/ bufe

- Përmasat për pjesën e poshtme: (180 x 50 / h= 80) dhe maximum (200x 60/ h= 90) cm.
- Përmasat për pjesën e sipërme: (180 x 30 / h= 30) dhe maximum (200x 35/ h= 45) cm.
- Syprina: Bango me material Mdf për mobilje kuzhine me trashësi 4 cm dhe veshje kundër lagështirës. Struktura e kuzhinës të jetë me material Mdf me trashësi 18 mm – 26 mm.
- Kapaket dhe ballet e sirtareve sipas standarteve që i reziston avujve dhe nxehtësisë. Kuzhina është e montuar mbi këmbë të regjistruara dhe fiksuara për një qëndrueshmëri sa më të mirë.
- Pjesa e sipërme do të jetë prej material Mdf si edhe pjesa e poshtme, me trashësi 18mm -26 mm. Pjesët në dukje të jenë të veshura me material plastic PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë që do të ketë edhe struktura. Lidhja e hapësirave të brendshme të bëhet me material të një cilësie të lartë në mënyrë që të jenë rezistente ndaj agentëve të jashtëm dhe kohës.
- Dorezat të jenë rezistente ndaj avujve, agentëve të jashtëm, të jenë ergonomike.
- Modeli dhe ngjyra e tyre do të përcaktohet nga kontraktori.
- Të jetë e pajisur me lavapjatë me dy gropa, me piletë, me sifon dhe grupin e mishelatorit për lavapjatë (ujë i ngrohtë/ i ftohtë).
- Lavapjata të jetë material inoxi. Lavamani furnizohet i plotë me kullues, sifon, lidhje fleksibël me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur. Çelik inoks sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27 mm).
- Të jetë cilësi e lartë me trashësi e cila parandalon shtypjet, gërvishtjet dhe zvogëlon zhurmën. Të jetë i qëndrueshëm, lehtësisht i pastrueshëm, kundra njollave, gërvishtjeve dhe të jetë antibakterial.
- Lavapjata të ketë të përfshirë aksesoret e fiksimit.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Për përcaktimin e saktë të dimensioneve duhet të bëhen matjet në vend.
- Perpara se të prodhohet duhet të behen matjet ne objekt ne menyre qe të përshtatet sa më mirë.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve SSH EN 1116 : 2018: EN 16121:2023 ose ekuivalente për kuzhinen.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: SSH EN 13310:2015 +A1:2018 ose ekuivalente për lavapjatën.

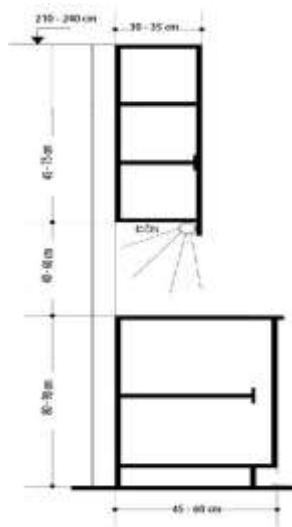


Foto reference

29. Mobilje Kuzhine/ bufe (reanimacioni)

- Përmasat për pjesën e poshtme: (180 x 50 / h= 80) dhe maximum (200x 60/ h= 90) cm.
- Syprina: Bango me material Mdf për mobilje kuzhinë me trashësi 4 cm dhe veshje kundër lagështirës. Struktura e kuzhinës të jetë me material Mdf me trashësi 18 mm – 26 mm.
- Kapakët dhe ballet e sirtarëve sipas standarteve që i reziston avujve dhe nxehtësisë. Kuzhina është e montuar mbi këmbë të regjistruara dhe fiksuara për një qëndrueshmëri sa më të mirë.
- Pjesa e sipërme do të jetë prej material Mdf, me trashësi 18mm -26 mm. Pjesët në dukje të jenë të veshura me material plastik PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm dhe me të njëjtën ngjyrë që do të ketë edhe struktura. Lidhja e hapësirave të brendshme të bëhet me material të një cilësie të lartë në mënyrë që të jenë rezistente ndaj agentëve të jashtëm dhe kohës. Njëri prej hapësirave të parashikohet për vendosje lavastovilie.
- Dorezat të jenë rezistente ndaj avujve, agentëve të jashtëm, të jenë ergonomike.
- Modeli dhe ngjyra e tyre do të përcaktohet nga kontraktori.
- Te jete e pajisur me lavapjate me dy grapa, me piletë, me sifon dhe grupin e mishelatorit për lavapjatë (ujë i ngrohtë/ i ftohtë).
- Lavapjata të jetë material inoxi. Lavamani furnizohet i plotë me kullues, sifon, lidhje fleksibël me rrjetin e ujit dhe prizat për montim në mur. Çelik inox sipas standartit AISI 304 (trashësi min 1.27 mm).
- Të jetë cilësi e lartë me trashësi e cila parandalon shtypjet, gërvishtjet dhe zvogëlon zhurmën. Të jetë i qëndrueshëm, lehtësisht i pastrueshëm, kundra njollave, gërvishtjeve dhe të jetë antibakterial.
- Lavapjata të ketë të përfshirë aksesorët e fiksimit.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Për përcaktimin e saktë të dimensioneve duhet të bëhen matjet në vend.
- Parpara se të prodhohet duhet të bëhen matjet në objekt në mënyrë që të përshtatet sa më mirë.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve SSH EN 1116 : 2018: EN 16121:2023 ose ekuivalente për kuzhinën.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: SSH EN 13310:2015 +A1:2018 ose ekuivalente për lavapjatën.

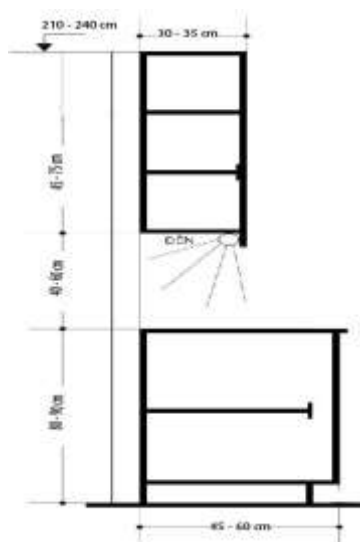


Foto reference

30. Stol metalik 3- vendesh për pritje/ holl

- Të jetë i përbërë nga 3 karrige të lidhura bashkë ose të fiksuara në një strukturë metalike solide.
- Materiali të jetë kornize çeliku e kromuar.
- Të jetë lyer me ngjyrë metalike nëpërmjet procesit elektrostatik.
- Përmasat e stolit duhet të jenë jo më të vogla se (150x 40/ h= 45cm) dhe maximum (160x 50/ h=50) cm.
- Ndenjëset dhe shpinoret duhet të jenë me material llamarinë e brimëzuar dhe e lyer me ngjyrë metalike nëpërmjet procesit elektrostatik.
- Ato gjithashtu duhet të jenë rezistente ndaj deformimit, gërvishtjeve dhe të kenë formë të kurbëzuar sipas formave të trupit në vendet e mbështetjes. Në vendet e takimit me trupin mund të kenë edhe një shtresë amortizuese e cila mund të jetë me material rezistent dhe lehtësisht e pastrueshme.
- E pajisur me mbështetëse për krahët në të dy ekstremet.
- Struktura metalike duhet të jetë solide ndaj deformimeve dhe e kromuar. Mbështetja me tokën duhet të bëhet me tako plastike të regjistrueshme, për të mbrojtur strukturën nga lagështira dhe për të shmangur dëmtimet në dyshe.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: **ISO 9001, CE - SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij dhe - SSH EN 1335-2:2009 S SH EN 12727:2016 ose ekuivalentëve të tij.**

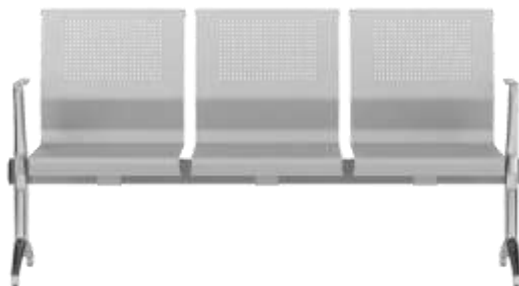


Foto reference

31. Stol metalik 2- vendesh për pritje/ holl

- Të jetë i përbërë nga 2 karrige të lidhura bashkë ose të fiksuara në një strukturë metalike solide.
- Përmasat e stolit duhet të jenë jo më të vogla se (110 x 40/h= 45cm) dhe maximum (120 x 50/h=50) cm.
- Ndenjëset dhe shpinoret duhet të jenë me material llamarinë e brimëzuar dhe e lyer me ngjyrë metalike nëpërmjet procesit elektrostatik.
- Ato gjithashtu duhet të jenë rezistente ndaj deformimit, gërvishtjeve dhe të kenë formë të kurbëzuar sipas formave të trupit në vendet e mbështetjes. Në vendet e takimit me trupin mund të kenë edhe një shtresë amortizuese e cila mund të jetë me material rezistent dhe lehtësisht e pastrueshme.
- E pajisur me mbështetëse për krahët në të dy ekstremet.
- Struktura metalike duhet të jetë solide ndaj deformimeve dhe e kromuar. Mbështetja me tokën duhet të bëhet me tako plastike të regjistrueshme, për të mbrojtur strukturën nga lagështira dhe për të shmangur dëmtimet në dysheme.
- Të plotësojë kërkesat e standardeve: **ISO 9001, CE - SSH EN 12529:1998 ose ekuivalentit të tij dhe - SSH EN 1335-2:2009 S SH EN 12727:2016** ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

32. Stol për ambient veshje- zhveshje

- Stoli për në ambientet e veshje – zhveshje për stafin, të jetë me dimensione min (100x 40/ h= 45) dhe maximum (110x 50/ h= 55) cm.
- Të jenë me strukturë me profile hekuri me seksion 40x20 mm.
- Mbi këtë strukturë të ketë listela druri me seksion 2,5x5cm.
- Në pjesën e poshtme të jetë i projektuar që të ketë raft për pushimin e këpucëve po me ristela druri me seksion 1,5x 5 cm.



Foto reference

33. Tavoline sallë leksioni

- Tavolinat per salle leksionesh te jene me dimensione jo me te vogla se (170x 50/ h= 65) cm dhe maximum (180x 60/ h= 75) cm. Syprina te jete prej materiali MDF me trashesi/ spesor 1.8- 2.6 cm.
- Të jetë rezistente ndaj njollave, gërvishtjeve dhe papastërtive. Në pjesët e dukshme të jetë e veshur me material plastic PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm, me të njëjtën ngjyrë si ajo e materialit të syprinës. Këndet e syprinës të jenë të rrumbullakosura.
- Struktura mbajtëse e tavolinave të jetë prej konstruksioni metalik. Këmbët të jenë prej çeliku dhe të pajisura me këmbëza niveluese, të veshura me tapa plastike kundra gërvishtjes.
- Syprina të montohet mbi strukturën metalike me anë të elementeve të fortë, të qëndrueshëm në goditje dhe shtypje.
- Në pjesën ballore tavolina mund të mbulohet me panel melaminë me trashësi/ spesor 1.6 cm dhe me lartësi nga toka (40- 50) cm .
- Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësore.
- Të gjitha elementët metalike janë të lyera me bojë elektrostатike me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndryshkjes dhe gërvishtjeve.
- Ngjyrat do të vendosen nga kontraktori.
- Të jenë të projektuara në mënyrë të tillë që të montohen dhe çmontohen me lehtësi.
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015: SSH EN 1729-1:2015/AC:2016, SSH EN 1729-2:2023



Foto reference

34. Karrige për salla konferencash

- Karrige me strukturë metalike, me seksion tërthor tip tub oval (30x15) mm, me spesor $\delta = 1.5$ mm dhe lidhëza metalike tubolare me diametër $\varnothing = 18$ mm dhe trashësi $\delta = 1.35$ mm që bashkojnë këmbët, të cilat janë kurbuar.
- Ndërsa struktura e shpinës është kurbuar me kënd jo më i madh se 105° , në mënyrë që të formojë një qëndrim ergonomik ulëses dhe mbështetëses.
- Struktura metalike lyhet me bojë elektrostатike në temperaturën 200° , me ngjyrë të zezë. Fundi i këmbëve dhe anësoret e tyre mbulohen me tapa plastike.
- Ndenjësja dhe shpina janë me strukturë të qëndrueshme, të mbushur me sfungjer me densitet të lartë me trashësi 35 mm.
- Në pjesën e brendshme të veshura me tekstil ose lëkurë ekologjike, ndërsa në pjesën e jashtme mbulohen me kapak plastik të së njëjtës formë. Përmasa përfundimtare e ndenjësës (47 x 44) cm, më lartësi nga dyshemeja (45-50) cm, ndërsa shpinorja (47 x 35) cm, me lartësi nga dyshemeja 80 cm.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018



Foto reference

35. Karrige bariatrike

- Karrige bariatrike e bërë nga tuba çeliku inoxi.
- Ndenjësja te jete me dimensione min (gjerësi 71 x thellësi 50) cm dhe maksimum (gjerësi 76 x thellësi 60) cm.
- Lartësia e ulëses nga toka te jete min (40 cm dhe max 50) cm.
- Mbështetëse krahësh të mbushura, min 5 cm, max 7 cm të gjera, dhe min 30 cm max 35 cm të gjata.
- Te kete 4 këmbë anti-rrëshqitëse.
- Tapiceri e larëshme, e papërshkueshme nga zjarri, antifungale, miqësore me mjedisin, pa lateks/pa ftalat dhe antibakteriale.
- Te plotesoje kerkesat sipas standarteve: ISO 13485:2016, ose ekuivalentëve të tij.

- Karrigja të mbajë peshë rreth 350 kg.



Foto reference

36. Mbajtëse kepucësh

- Mbajtëse këpucësh me dimensione (900x600x1620) mm dhe maximum (1000x700x1700) mm.
- Të këtë 6 hapësira dhe për 24 vende total.
- Të jetë me 4 rrota 2 prej tyre me bllokues.
- Materiali të jetë inoksi.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: ISO 13485:2016, ose ekuivalentëve të tij.



Foto reference

37. Dollap metalik inoksi me kanata me xham

- Dollap inoksi me dimensione jo më të vogla se (70x 45/ h=190) cm dhe maximum (90x 55/ h= 200) cm, me dy kanata. Brenda të jetë me ndarje (5 sergjene) metalike, material çelik inoksi Aisi 304.
- Sergjenet të jenë peshëmbajtës dhe të papërkulshëm., me mundësi ndryshim lartësie.
- Struktura e tij të jetë prej material çelik inoksi i cilësisë Aisi 304.
- Këmbët të jenë me lartësi 6-8 cm, me mundësi nivelimi me material çeliku. Të jenë të veshura me tapa plastike kundra gërvishtjes në pjesën fundore.
- Të jetë rezistent ndaj ndryshkjes, lehtësisht i pastrueshem nga njollat dhe papastërtitë.
- Të jetë me dy kanata me material xhami, i temperuar, me trashësi 4 mm dhe kornizë metalike me po të njëjtin material si struktura.

- Kanatat të jenë të pajisura me bravë (për mobilje) në mënyrë që të mbyllet nga ana e jashtme me çelës.
- Të paktohet sipas kërkesave të nevojshme për transport në mënyrë që të shmangen dëmtimet.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standarteve: EN 16122:2012, EN 16122:2012/ AC:2015 ISO 13485:2016, **ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

38. Dollap metalik për salla

- Dollap metalik me dimensione (60x 60/ h=190) cm dhe maximum (70x 65/ h= 200) cm, me një kanat. Brenda të jetë me ndarje (5 sergjene) metalike, material çelik inoxi Aisi 304.
- Struktura e tij të jetë prej material çelik inoxi i cilësisë #304.
- Këmbët të jenë me lartësi 6-8 cm, me mundësi nivelimi me material çeliku inoksi. Të jenë të veshura me tapa plastike kundra gërvishtjes në pjesën fundore.
- Të jetë me dy kanata me material xhami, i temperuar, me trashësi 4 mm dhe kornizë metalike me po të njëjtin material si struktura.
- Të paktohet sipas kërkesave të nevojshme për transport në mënyrë që të shmangen dëmtimet.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standarteve: EN 16122:2012, EN 16122:2012/ AC:2015 ISO 13485:2016 **ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

39. Dollap metalik/Dokumenta

- Dollap metalik me dimensione min (90x 40/ h= 190) cm dhe maximum (100x 50/ h= 200) cm me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes.
- Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes.
- Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës.
- Përbëhet nga dy kanata me hapje 90 gradë.
- Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira.
- Sergjenet ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg.
- Trashësia e llamarinës jo më pak se 0.9-1 mm.
- Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015.



Foto reference

40. Dollap metalik inoxi

- Dollap metalik inoksi për dhomat e pastra të jetë me dimensione min (110 x 50/ h= 200) dhe maximum (120x 60/ h= 210) cm me dy kanata. Materiali të jetë çelik inoksi i cilësisë së lartë # 304 me veshje të elektropolizuar, për reduktim të mbajtjes së grimcave të pluhurit, antibakterial, kundra korrozionit dhe ndryshkjes, me spesor 4-6 mm. Hapësira e kanatave të jetë e ndarë vertikalisht në dy pjesë.
- Njëra hapësirë të jetë me ndarje (sergjene) me mundësi ndryshimi të lartësisë dhe me material të njëjtë me strukturen. Hapësira tjetër të jetë pa ndarje te brendshme. Dorezat të jenë material inoxi i cilësisë së lartë.

- Pjesa e sipërme e dollapit të jetë me pjerrësi, në mënyrë që të reduktojë në maximum çdo mbetje pluhuri.
- Të jetë i pajisur me këmbë metalike të veshura me tapa plastike në pjesën fundore.
- Të jetë i projektuar për mjedise jashtezakonisht të pastra sipas standartit: ISO Class 4+.
- Të paketohen në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: EN 16122:2012, EN 16122:2012/ AC:2015, ISO 13485:2016 **ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

41. Perde ndarëse ambjenti

- Perde me dimensione min gjatësi 190 x gjerësi 170 cm dhe max gjatësi 200 x gjerësi 180 cm
- Perde Ndarëse ambjenti me 4 elementë mbi rrota me gjatësi 50 cm.
- kornizë tubulare, e veshur me epoksi.
- Perdja ndarëse mund të paloset brenda/jashtë.
- Rrota: Ø +/- 50 mm, rrota rrotulluese, mund të hiqen dhe pastrohen lehtësisht.
- numri i palosjeve: 4 = i mjaftueshëm për një shtrat spitalor.
- menteshat janë të projektuara për të parandaluar grumbullimin e papastërtive dhe baktereve.
- lartësia totale: +/- 180 cm.
- materiali i perdeve: Vinil ose PVC.
- Te lahet lehtë pa i hequr ato nga korniza.
- mund t'i rezistojë dezinfektantëve.
- rezistent ndaj zjarrit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: CE, **ISO 13485:2016, ose ekuivalenteve të tij.**



Foto reference

42. Karrocë mjekësore

- Karroce mjekësore me material ABS me dimensione min (600 x 480 x 950) mm dhe max (650 x 530 x 1000) mm.
- Strukture e qendrueshme e lehte per tu pastruar.
- Strukture me rezistente ndaj gervishtjeve, anti korrozion dhe e lehte per tu pastruar dhe desinfektuar.
- Siperfaqja e punes te jete me teknopolimer, i lehte per tu pastruar dhe desinfektuar.
- Sirtaret te jene me te njejtin material si struktura dhe te kene te integruar doreze egromike.
- Te kete dhe kosh per mbetjet.
- Karroca do te kete 4-5 sirtare, doreza shtytese, 3 shufra aksesoresh, kyc qendror per sirtaret, dhe ndarese per sirtaret.
- Te kete 4 rrota nga te cilat 2 jane me frena.
- Te plotesoje kerkesat sipas standarteve: **CE, ISO 13485:2016, ose ekuivalenteve te tij.**



Foto reference

43. Karrocë manipulimi per sherbimet

- Karrocë manipulimi me dimensione min (630x470x920) mm dhe max (680x520x970) mm.
- Pllakë e sipërme prej plastike ABS me një copë me dizajn me skaje të ngritura, e mbuluar me xham të butë transparent prej plastike.
- Me katër kolona çeliku-plastik.
- Te kete 2 kosha mbeturinash.
- Në pjesën e poshtme të ketë perveç sirtarit edhe dy rafte me kapacitet peshembajtes.
- 1 sirtar, i brendshëm me ndarës mund të organizohet lehtë dhe lirisht.
- Mbajtëset anësore me mbrojtëse prej çeliku inox 304.
- Katër rrota pa zhurmë, dy me frena.



Foto reference

44. Karrocë emergjence

- Karrocë emergjence me dimensione (750 x 480 x 940) mm dhe max (800 x 530 x 990) mm.
- Karroca te kete me 5 sirtarë me lartësi të ndryshme, e konfigurueshme sipas nevojave të sherbimit.
- Të jetë me një sirtar anësor që mbyllet për ilaçet emergjente.
- Te jetë e pajisur me aksesoret për urgjencë dhe bombul oksigjeni.
- Te ketë mbështetëse defibrilatori rrotulluese, shufër intravenoze me 4 grepa të rregullueshme në lartësi.
- Të ketë kosh mbeturinash që hapet, pllakë masazhi kardiak, mbajtëse cilindrike dhe mbajtëse kateter-sondë.



foto reference

45. Karrige rrotulluese me ndryshim lartësie

- Karriget kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjës mundësisht të rrumbullakët, me shpinore të ulët rreth 15 cm mbi nivelin e ndenjës, me nivelim të rregullueshëm për ulje ngritje, me mbajtëse rrethore metalike për vendosjen e këmbëve dhe rrota të vendosura në këmbëzat për lëvizje.
- Lartësia minimale dhe ajo maksimale do të jenë 44-54 cm.
- Materiali i ndenjës është me mbushje sfungjeri dhe veshje sintetike, pjesa tjetër material metalik.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015, SSH EN 1729- 1:2015/AC:2016, EN 1729-2:2023 (EN, e njvlefshme ose e përditësuar).



Foto reference

46. Dollap inoxi për bllokun operator.

- Dollap inoxi me dimensione min (1200x 620 x 850) mm dhe max (1250x 670 x 900) mm.
- Dollapi është shumëfunksional, prej materiali çelik inoxi 304 të pa oksidueshme.
- Përdoret për instrumente, materiale laboratorike, pajisje mjekësore, materiale sterilizimi.
- Fusha e përdorimit për salla operacioni, njësi kujdesi intensiv, laboratorë etj.
- Dollapi të jetë i përbërë nga dy rafte, me dyer me mentesha.
- Konfigurimi i integruar.
- Materiali çelik inox AISI 304.
- Numri i dyerve 2 dyer.
- Sipërfaqja e punës me shinë anësore të rrumbullakosura.
- Dy sirtarë që hapen lehtë.
- Dy dyer dyshe me doreza ergonomike brenda një rafti.
- Katër këmbë të forta dhe me mundësi rregullimi të lartësisë.
- Te plotësojë kërkesat sipas standartit: **ISO ISO 13485-2016, CE** ose ekuivalentëve të tyre.



Foto reference

47. Stol rrotullues kirurgjikal

- Përmasat e stolit: (Ø 540/ h=600) mm.
- Ndenjësja min Ø 360 mm dhe max Ø 420 mm me alumin.
- Korniza dhe baza janë bërë tërësisht nga çelik inox AISI 304 18/10.
- Shtyllë me mbulesë mbrojtëse dhe lëvizje teleskopike.
- Bazamenti te jete me 5-rrota polimeri me diameter min Ø 48 mm dhe max 55 mm.
- Lartësia e rregullueshme nga 420 mm në 540 mm.
- Sedilja min Ø 360 mm max Ø 420 mm në alumin të derdhur të lëmuar.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO ISO 13485-2016, CE** ose ekuivalentëve të tyre.



Foto reference

48. Stol ndihmes

- Stoli ndihmës të jetë me dimensione jo më të vogla se (40x30/ h=20) cm dhe maximum (50x40/ h= 30) cm.
- Të jetë i përshtatshëm për stafin dhe pacientët.
- Konstruksioni çelik me këmbë të forta, tubulare me saldim.
- Në pjesët fundore, këmbët të jenë të veshura me elemente (tapa) gome.
- Në pjesën e sipërme të jetë i pajisur me material prej gome me vijëzime e cila pengon

rrëshqitjen gjatë përdorimit.

- Të paktohet në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standarteve: **ISO 13485, CE ose ekuivalentëve të tyre.**



49. Stol ndihmes për sallë operacioni

- Përmasat: Gjatesi x Gjerësi x Lartësi min (600 x 350 x 250) mm dhe max (650 x 400 x 300) mm.
- Platformë për sallë operacioni me kornizë të salduar plotësisht TIG dhe të elektro-lëmuar, pa qepje, me prerje tërthore katrore.
- Specifikimet e platformës:
- Kornizë e salduar plotësisht TIG dhe e elektro-lëmuar, pa qepje, me prerje tërthore katrore 25 x 25 x 1.5 mm;
- Platformë pllake për vrapim për të siguruar një përshtatje të përsosur për këpucët kirurgjikale;
- Strukturë qëndrore përforcuese për të mbështetur platformën;
- Sipërfaqe mbështetëse e lëvizshme dhe e larëshme;
- 3 këmbë polimeri që nuk lënë gjurmë dhe 1 këmbë plotësisht çeliku inox për të siguruar që platforma është antistatike.
- Materialet dhe sistemi i montimit lejojnë dezinfektimin brenda tuneleve të larjes.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO ISO 13485-2016, CE ose ekuivalentëve të tyre.**



Foto reference

50. Stativ

- Stativ prej materiali çelik inoks AISI 304.

- Të jetë i pajisur me rregullues lartësie.
- Pesha mbajtëse maksimale të jete 20 kg.
- E gjithë struktura të jetë prej material çelik inoksi sipas standartit AISI 304.
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO 13485, CE ose ekuivalentëve të tyre.**



foto reference

51. Tavolinë për materiale

- Tavolina për instrumenta me dimensione min (620x420x820) cm max (870x550x910) cm.
- Të jetë e projektuar me kanale përforcuese të mbyllura të cilat sigurojnë qëndrueshmëri në strukturë.
- Struktura të jetë me dy rafte e pajisur me këmbë metalike tubulare me diametër 3cm.
- E gjithë struktura është montuar mbi 4 rrota rrotulluese me diametër 125 mm (2 me bllokues, 2 pa bllokues).
- **Materiali:** Çelik inoks sipas standartit AISI #304.
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standartit: **CE, ISO 13485-2016 ose ekuivalentëve të tij.**



52. Tavolinë anestezie

- Tavolinë anestezie me dimensione min (65x48/ h= 90) cm dhe maximum (75x 60/ h= 110) cm.
- Materiali të jetë plastik. Sipërfaqja të jetë tavolinë e derdhur ABS me pllakë plastike. Të jetë rezistent ndaj kohës, rezitent ndaj korrozionit. Të jetë me buzë të derdhura në të katër anët në mënyrë që të shmangen incidente gjatë përdorimit.
- Pjesët vertikale të kontruksionit të saj të jenë prej materiali Aliazh alumini me cilësi të lartë me veshje elektroforeze.
- Pjesët anësore dhe pjesa e mbrapme të jenë prej material kompozit alumini i cilësisë së lartë.
- Sirtaret të funksionojnë më vete. Të jetë e pajisur me 5 (pesë sirtare) prej materiali plastik. Të jenë të heqshëm, lehtësisht të pastrueshëm nga njollat dhe papastërtitë. Dorezat të jenë ergonomike. Hipsirat për magazinim të jenë të bollshme. Pesha që të arrijë të mbajë një sirtar të jetë rreth 25 kg, ndërsa e gjithë pajisja duhet të mbajë jo me pak se 150 kg peshë.
- Të jetë e pajisur me rrota të lëvizshme prej materiali plastik ose metalik, me parakolp të rrumbullaket. Të jenë kundra zhurmës, të jenë me dimensione jo më të vogla se 100 mm dhe pa dredhëzime gjatë lëvizjes.
- Të jenë të pajisura me sistem frenimi.
- Të jetë e pajisur me aksesoret e mëposhtëm:
 - Kutia e ilaceve anesteziqe;
 - Kllapat e kutisë së ilaçeve anesteziqe;
 - Tabelë për mundësi zgjerimi gjatë përdorimit;
 - Kosh mbeturinash;
 - Ndarës transparent Pc
 - Krahë ergonomik për lëvizje të mobiljes;
 - Me çelës qëndror;
 - Ngjyra do të vendoset nga kontraktori;
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO ISO 13485-2016, CE** ose ekuivalentëve të tyre.



Foto reference

53. Tavoline inoksi në reanimacion

- Tavolinë me material inoksi Aisi 304 me përmasa min (290x80x65) cm dhe max (300x90x75) cm.
- Tavolina të jetë për 2 poste pune.
- Në pjesët anësore, në 2 skajet e saj të ketë 2-3 sirtarë.
- Këmbët të jenë me të njëjtin material si struktura të pajisura me tapa plastike kundër gërvishtjes.
- Sirtarët të jenë me doreza ergonomike.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO ISO 13485-2016, CE** ose ekuivalentëve të tyre.



Foto reference

54. Karroce inoksi për bllokun operator

- Karrocë e lëvizëshme për furnizim me dimensione min (95x55x70) cm max (105x65x80) cm
- Të jetë prej materiali celik inoksi sipas standartit: AISI 304 (trashesi min 1.27 mm)
- Të jetë e paisur me rrota prej Celik inoksi kundra zhurmes dhe të pajisura me frena.
- Të jetë me 3- rafte të brendshme fikse prej të njëjtit material si edhe struktura.

- Te plotesojë kërkesat sipas standartit CE dhe ekuivalenteve të tij.



Foto reference

55. Tavolinë për instrumenta

- Tavolina për instrumenta me dimensione jo më të vogla se (120x50x84) cm dhe max. (130x60x90) cm, të jetë e projektuar me kanale përforcuese të mbyllura të cilat sigurojnë qëndrueshmëri në strukturë.
- Të jetë e pajisur me këmbë metalike tubulare prej material çelik inoxi #304 me diametër 2.5 cm.
- E gjithë struktura është montuar mbi 4 rrota rotulluese të cilësisë së lartë.
- Diametri i rrotave është min 7cm dhe max 9 cm (2 me bllokues, 2 pa bllokues).
- **Materiali:** Çelik inoksi sipas standartit AISI #304 (trashësi min 1.27mm).
- Të paktohen në mënyrë të tillë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit.
- Të plotësojë kërkesat sipas Standartit: **CE, ISO 13485-2016 ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

56. Karrocë Mjekimi

- Karrocë mjekimi inoksi me dimensione min (750x500x1000) mm dhe (800x550x1050) mm.

- Materialet Tub çeliku inox, Ø 25 mm.
- Rrota Ø 125 mm, 2 prej të cilave kanë frena
- Rrota antistatike
- Karakteristikat Dorezë shtytëse në 2 anët me 2 grepa
- Te jete me 4 sirtarë, 155 mm të lartë
- Aksesorë çelik inoxi të përfshirë (kosh për mbeturina, kosh i vogël në formë tasi, krahë stativi).
- Shtyllë IV e rregullueshme në lartësi me grep të dyfishtë
- Tas dhe mbështetëse, Ø 150 x 70 mm lartësi
- Enë mbeturinash.



Foto reference

57. Karrocë instrumentash

- Karrocë instrumentesh me dimensione gjatesi x gjerësi h-lartësia (60x50/ h= 80) dhe max (65x55/h=120) cm për sallën e operacionit e bërë tërësisht nga çelik inox AISI 304 me një tabaka të lëvizshme.
- Të ketë rregullim hidraulik të lartësisë.
- Baza e poshtme është bërë nga një strukturë tubulare e pajisur me rrota rrotulluese me diametër 60 mm, dy prej të cilave kanë frena.
- Lartësia është e rregullueshme nëpërmjet një pompe ngritëse hidraulike me një kontroll këmbësh në çelik inox AISI 304 ose krom.
- Rafti i sipërm i lëvizshëm përmban një zgavër perimetri.
- Të jetë me 4 rrota 2 nga të cilat të jenë me bllokues.



Foto reference

58. Frigorifer/ Kuzhine

- Frigorifer të jetë me dimensione min (60x 60x170) cm dhe maximum (70x 70/ h= 180) cm.
- Të jetë i pajisur me rafte me xham sigurie.
- Të jetë me opsion për ndryshim të temperaturës.
- Të jetë brenda me ruajtje me kontroll të brendshëm elektronik.
- Të jetë me kontroll të lagështisë.
- Të jetë me sirtar të zgjatshëm për akses pa mundim.
- Të jetë me dritë të brendshme LED.
- Hapësira e ngrirjes të jetë ndarje më vete dhe të jetë e pajisur me kanatë dhe me katër yje.
- Të jetë i pajisur me këmbë metalike, me mundësi nivelimi dhe me tapa plastike në pjesën e poshtme.
- Kapaciteti të jetë jo me i vogël se 100.
- Të jetë me klas energjie A++.
- Paneli i kontrollit të jetë mekanik.
- Sistemi i ftohjes të jetë statik.
- Të jetë i pajisur me çertifikatë garancie.
- Ngjyra do të vendoset nga kontraktori.
- Të plotësojë kërkesat sipas standarteve: **ISO, CE ose ekuivalentëve të tij.**



Foto reference

59. Frigorifer për ruajtjen e ilaceve (insulina, albumina, etj)

Te dhenat teknike	Lloji/materiali	raftet
	Lloji i ftohjes (ftohje me ajër të detyruar/ftohje direkte)	Ftohje me ajer te detyruar
	Shkrirje Automatike/manuale	Automatik
	Ftohës	R600a
	Konsumi i energjisë (kWh/24h)	0.4
	Noise level(db)	
	Temperatura e ambientit (°C)	10~32°C
	Gama e temperaturës (°C)	2~8°C
Kontrolli	Kompresori	1
	Lloji I avulluesit	
	Materiali I avulluesit	Tub alumini
	Lloji I kondestatorit	I integruar
	Materiali I kondestatorit	Bondi tube
	Lloji I sensorit	NTC
	Kontrolluesi I temperatures	Kontrollues elektronik i temperaturës
	Ekrani	Dixhital
Te dhenat elektrike	Tensioni/Frekuenca(V/Hz)	220/50Hz
	Fuqia (W)	70W
	Energjia Elektrike(A)	0.55
Materiali	Materiali I brendshem	HIPS
	Materiali I jashtem	Pllake celiku e lyer
	Izolimi	PU shkume
Dimensionet	Kapaciteti (L)	62
	Pesha neto/bruto (KG)	21/22
	Madhesia e pergjithshme	470×450×670 mm

Alarmi	Madhesia e brendshme	400×347×528 mm
	Madhesia e paketimit	540×540×750 mm
	Temperatura e larte/e ulet	√
	Fikja	N
	Tensioni jo normal	/
	Mosfunksionimi i kontrolluesit të temperaturës	√



Foto reference

60. Mikrovale

- Të jetë me dimensione jo më të vogla se (40x20x30) cm dhe max (50x30x 40) cm.
- Të jetë me kapacitet deri ne 20L.
- Fuqia jo me pak se 700ë.
- Të jetë me klas energjie A++.
- Te plotesoje standartet CE.



Foto reference

61. Varëse rrobash e fiksuar në mur

- Varësja të jetë me dimensione min (70 x 90) cm dhe max (80 x 100) cm.
- Materiali i përdorur do jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm.

- Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.
- Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm.
- Në mënyrë simetrike do të vendosen 5 varëse portmontoje në formë zig-zag.
- Në pjesën e sipërme të jetë e pajisur me dy piastra që do shërbejnë për fiksimin në mure.



Foto reference

62. Tavolinë referimi salle

- Tavolina duhet të jetë me përmasa 80 x 60 x 125cm
- Materiali i përdorur pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm.
- Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.
- Elementet anësore bashkohen me pjesën ballore në formë U.
- Plani i leximit vendoset në mënyrë të tillë që bordet e sipërme të elementëve anësore dhe ballores të jenë 7 cm më lart.
- Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm.
- Në pjesën e poshtme të elementëve anësore të montohen këmbëza niveluese.
- Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë.
- Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).



Foto reference

63. Karrocë pastrimi

- Karrocë pastrimi shumëpërdorimëshe.
- Karroca të jetë prej material polipropileni e pajisur me 2 kaseta qëndrore, mbajtëse qesesh me kapacitet 120 litra, shtrydhëse, 4 kova 6 litra, grep mbajtës doreze.
- Të plotesojë kërkesat sipas standarteve: **ISO 13485:2016**, ose ekuivalenteve të tij.



foto reference

64. Karrocë shumë përdorimëshe shërbimi

- Karrocë me përmasa min (1050 x 600 x 830) mm dhe max 1080 x 630 x 860 mm
- Të ketë 3 anët në rrjetë.
- Plani i llamarinës 20/10.
- Shasia prej profili ose tubi 30x15x1,5 mm
- Rrjeta e brigjeve 30x30 tela 2.8 mm.
- Pesha e karrocës të jetë jo më e vogël se 31 kg.
- Pesha me ngarkesës se karrocës të jetë jo më e vogël se 350 kg.
- Diametri i rrotave të jetë 140 mm.
- 2 rrota të jenë me frenim.
- E pajisur me rrota të forta gome, kafaz rrotullues rrëshqitës dhe rreth hekuri.



Shenim:

Operatori Ekonomik që do të shpallet fitues për këtë procedurë, përpara se të prodhohen apo blihen mobiljet do të verifikohen në vend dimensionet e dhomave, instalimet e furnizimet dhe shkarkimet e ujit në mënyrë që të përshtatet sa më mirë mobilimi dhe të jetë funksional.

Garancia per Mobilimin e Spitalit të Kardiokirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Garancia e te gjithë artikujve te mesiperm sipas specifikimeve teknike do te jete 2 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim te Autoritetit Kontraktor.

Siguria e dorëzimit dhe cilësisë**Mostra:**

Pas nenshkrimit te kontrates perpara se te vendosen artikujt ne objekt, kontraktuesi duhet të prezantojë mostra per zerat te cilat do të perzgjidhen / aprovohen nga Autoriteti Kontraktor.

Dorëzimi dhe Magazinimi:

Kontraktuesi duhet të minimizojë nevojën për magazinimin e mobiljeve në vendin e dorëzimit. Nuk do të lejohet magazinimi i mobiljeve në vendin e dorëzimit derisa të jetë dhënë aprovimi i AK se puna ka arritur përfundim dhe se artikujt objekt prokurimi nuk vihen në rrezik dëmtimi apo ndotje nga punime të tjera. Nëse magazinohen artikujt duhet të mbrohen nga dëmtimi dhe/ose ndotja, si dhe të ruhen në një ambient të sigurt.

Ngjyra e mobiljeve do të përzgjidhet nga Autoriteti Kontraktor përpara se të prodhohen apo blihen nga Kontraktuesi.

4. TABELA E ARTIKUJVE

OBJEKTI PROKURIMIT "MOBILIMI I SPITALIT TE KARDIOKIRURGJISE NE QSUNT"			
Nr.	Emërtimi i artikujve	Njësia	Sasia
1	Dollap dhome pacienti (dy kanata) Përmasat (gjërësi x thellësi x lartësi): Min (90 x45/ h = 190) cm, Max (100x 50/ h= 200)cm	Copë	8
2	Dollap dhome pacienti (nje kanate) Përmasat (gjërësi x thellësi x lartësi): Min (45 x45/ h = 190) cm, Max (50x 50/ h= 200)cm	Copë	50
3	Komodine dhome pacienti Përmasat (gjërësi x thellësi x lartësi): Min (45x 50/ h= 75)cm Max (55x 60/ h= 80) cm. Dimensionet e tavolines se integruar Min(70x40/h=98)cm dhe Max(85x45/h=116)cm	Copë	66

4	Dollap/ Zyrë mjeku Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (80 x45/ h =200) cm, Max (90x 55/ h= 210) cm	Copë	23
5	Dollap zyre Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (80 x45/ h =200) cm, Max (90x 55/ h= 210) cm	Copë	4
6	Tavolinë drejtkëndore/ zyre Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (160 x 80/ h= 65), Max (170x 90/ h= 75) cm	Copë	6
7	Tavolinë zyre/ (Model II) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (140 x 70/ h= 65), Max (150x 80/ h= 75) cm	Copë	35
8	Tavolinë zyre/ (Model III) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (120 x 60/ h= 65), Max (130x 70/ h= 75) cm	Copë	10
9	Komodinë Zyre Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (40x 60/ h=65), Max (50x 65/ h= 70) cm	Copë	44
10	Tavolinë zyre mesi Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (50x 50/ h=40), Max (60x 60/ h= 50) cm	Copë	6
11	Tavolinë sallë mbledhjesh Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (220x90x65), Max (230x100/ h= 75) cm	Copë	3
12	Tavolinë sallë mbledhjesh/ salle konferencash Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (300 x90x65), Max (310 x100/ h= 75) cm	Copë	1
13	Etazher për dosje me kanata dhe xham Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(90 x 45 x/ h= 200), Max (100x 55x / h= 210) cm	Copë	35
14	Dollap inoxi për Reanimacion Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (250 x 50/ h= 210), Max (260x 55/ h=220) cm	Copë	1
15	Rafte inoxi Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (70 x 45/ h= 190), Max (80 x 50 h= 200) cm	Copë	11
16	Kolltuk me hapje (behet shtrat tek) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (75 x 75/ h= 80), Max (85 x 85 x/ h= 90) cm	Copë	6
17	Poltron pritje dyvendesh (kolltuk dyvendësh) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (186x 95x 94)cm dhe Max(200x100x/ h=100)cm	Copë	4
18	Poltron pritje njëvendësh (kolltuk njëvendësh) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(92x 89x 84) cm dhe Max(100x 95x100)cm	Copë	8

19	Karrige ergonomike (me mbeshtetese koke) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Dimensionet e ndenjësës: gjerësia jo më pak se 480 mm, thellësia jo më pak se 480 mm. (mbeshtetësja 570x475)mm</i>	Copë	42
20	Poltron rrotulluese (Drejtuesi)	Copë	4
21	Poltron statik për tavolinë mbledhje	Copë	36
22	Karrige plastike/ Zyre <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(45x 45/ h= 45), Max(55x55/ h= 50) cm</i>	Copë	70
23	Karrige plastike <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(45x 45/ h= 45), Max(55x55/ h= 50) cm</i>	Copë	66
24	Dollap rrobash metalik për personelin 2(dy) kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):Min (65x40/ h=180), Max(70x50/ h=190) cm</i>	Copë	55
25	Dollap rrobash metalik për personelin 6 (gjashtë) kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi):Min (99x50/ h=180), Max(110x50/ h=190) cm</i>	Copë	6
26	Recepsioni <i>Përmasat sipas specifikimeve teknike</i>	Copë	1
27	Tavoline/ Dhome relaxi <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (150x80/ h= 65), Max (160x90/ h= 75) cm</i>	Copë	4
28	Mobilje kuzhine/ Buqe <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Pjesa e sipërme: Min (180x50/ h=80), Max (200x60/ h=90) cm. Pjesa e poshtme: Min (180x 30/ h=30), Max (200x35/ h=45) cm</i>	Copë	2
29	Mobilje kuzhine/ Buqe <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Pjesa e sipërme: Min (180x50/ h=80), Max (200x60/ h=90) cm.</i>	Copë	2
30	Stol metalik për pritje/ holl (Tre vende) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (150 x 40/ h=45), Max(160x 50/ h=50) cm</i>	Copë	10
31	Stol metalik për pritje/ holl (Dy vende) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (110 x 40/ h=45), Max(120x50/ h=50) cm</i>	Copë	10
32	Stol për ambient veshje- zhveshje <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (100x40/ h= 45)cm dhe Max (110x50/ h= 55) cm</i>	Copë	10
33	Tavolinë/ Sallë leksioni <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (170x50/ h= 65), Min (180x60/ h=75) cm</i>	Copë	12
34	Karrige për Salla konferencash <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min Ndenjesja(47x44/ h=45), Max(55x55/ h=50) cm</i>	Copë	36

35	Karrige bariatrike Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): <i>Ndenjesja Min (71x50/ h= 40), Min (76x60/ h=50) cm</i>	Copë	2
36	Mbajtëse kepucesh Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min <i>Ndenjesja(900x600/ h=1620)mm, Max(1000x700/ h=1700) mm</i>	Copë	4
37	Dollap metalik inoksi me kanata me xham (Dy kanata) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (70x45/ h=190), Max(90 x55/ h=200) cm</i>	Copë	14
38	Dollap metalik për salla Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): <i>Min(60x60/ h=190), Max (70x 65/ h= 200) cm</i>	Copë	11
39	Dollap metalik/ Dokumenta Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (90 x40/ h=190), Max(100x50/ h=200) cm	Copë	9
40	Dollap metalik inoxi Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min <i>(110 x50/ h=200), Max(120x60/ h=210) cm</i>	Copë	6
41	Perde ndarëse ambienti Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): <i>Min (190x170/ h= +/-180)cm , Max(200x180/ h= +/-190) cm</i>	Copë	4
42	Karrocë mjekësore Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi) <i>Min(600x480/ h=950)mm, Max(650x 530x/ h=1000)mm</i>	Copë	9
43	Karrocë manipulimi per sherbimet Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(630x470/ h=920)mm, Max(680x520x/ h=970/)mm	Copë	6
44	Karrocë emergjence Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi) <i>Min(750 x 480 x 940)mm, Max(800 x 530 x 990) mm</i>	Copë	3
45	Karrige rrotulluese me ndryshim lartësie Përmasat (lartësi): <i>(44-54)cm</i>	Copë	16
46	Dollap inoxi per bllokun operator Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi) Min(1200x 620 x 850)mm, Max(1250x 670 x 900) mm	Copë	4
47	Stol rrotullues kirurgjikal Përmasat (gjerësi x lartësi): (Ø540 / <i>h=600)mm. Ndenjesja(min Ø360 dhe Max Ø 420)mm</i>	Copë	12
48	Stol ndihmës Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (40x30/ <i>h= 20), Max (50x 40/ h= 30) cm</i>	Copë	30
49	Stol ndihmës për sallë operacioni Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (600x 350/ h=250)m, Max(650x400x300)mm	Copë	10
50	Stativ	Copë	16
51	Tavoline per materiale Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min <i>(620x420x820)m, Max(870x550x910)mm</i>	Copë	6
52	Tavolinë anestezie Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (<i>65x48/ 90) cm, Max (75x60/ 110)cm</i>	Copë	5
53	Tavoline inoxi ne Reanimacion Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (290x80x65) cm, Max (300x90x75)cm	Copë	1

54	Karroce inoxi per bllokun operator Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (95x55x70)cm, Max (105x65x80)cm	Copë	5
55	Tavolinë për instrumenta Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (120x 50x 84), Max (130x60/ h=90) cm	Copë	5
56	Karroce mjekimi Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (750x500x1000)mm, Max (800x550x1050)mm	Copë	6
57	Karrocë instrumentash Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (60x50/ h= 80), Max (65x55/h=120) cm	Copë	5
58	Frigorifer / Kuzhine Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (60x 60x 170), Max (70x70/ h=180) cm	Copë	4
59	Frigorifer per ruajtjen e ilaceve (insulina, albumina,etj) Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): (470×450×670) mm	Copë	3
60	Mikrovale Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): (40x20x30) cm, Max (50x30x 40)cm	Copë	4
61	Varese rrobash e fiksuar ne mur Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (70 x 90), Max (80 x 100) cm	Copë	25
62	Tavoline referimi salle Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min (80 x 60 x 125) cm	Copë	1
63	Karroce pastrimi Kapaciteti 120 litra	Copë	7
64	Karroce shumeperdorimshe sherbimi Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Min(1050 x 600 x 830)mm, Max (1080 x 630 x 860)mm	Copë	4