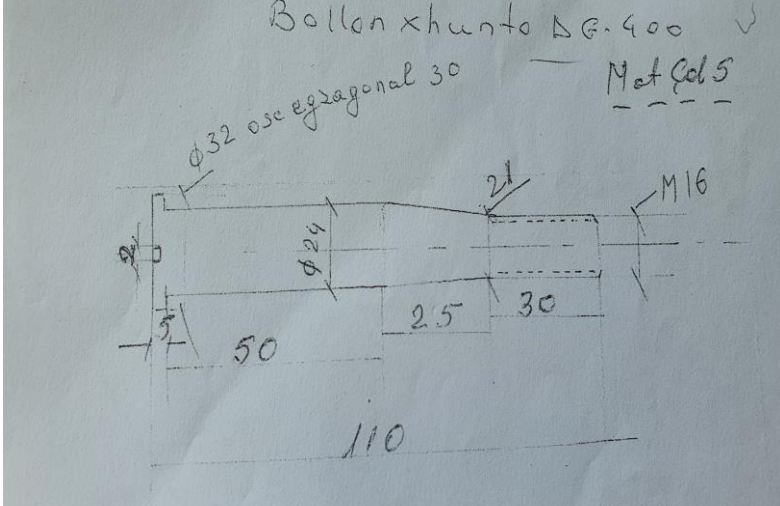
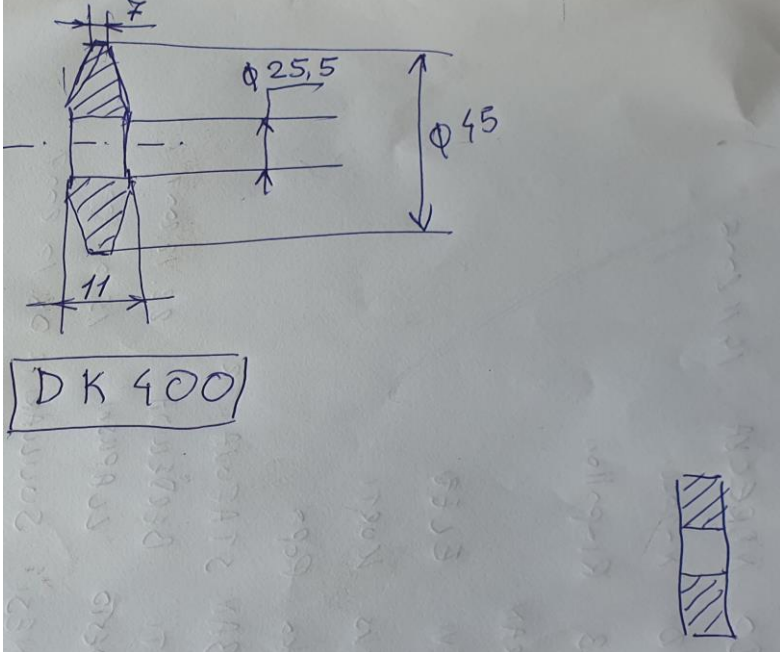
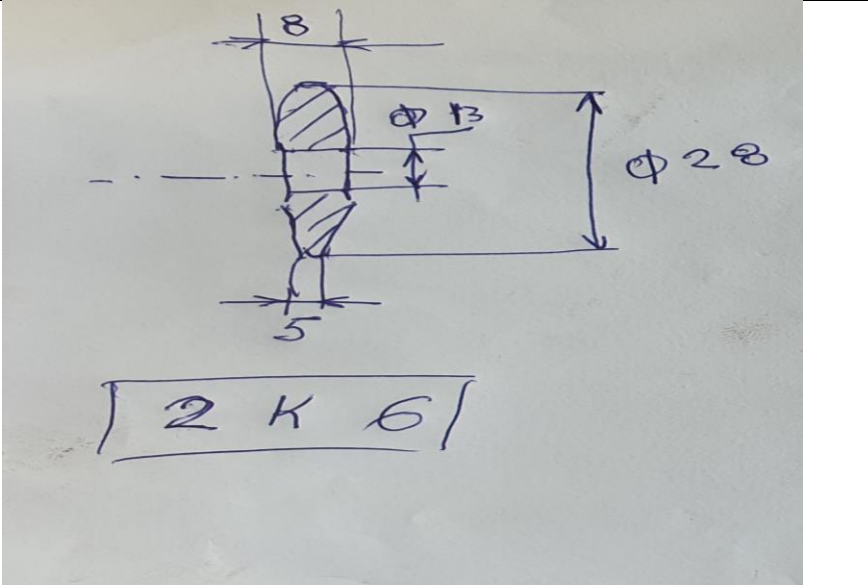


**SPECIFIKIMET TEKNIKE (1)**

Nr.	Emërtimi	Specifikimet	Skica dhe përmasat e detaleve
1.	Suport për pompë 110 kw	Lloji i materialit duhet të jetë GIZË prokat, ose ekuivalente.	OE do t'i dërgohet fizikisht suporti i vjetër. Punimet për suportin janë në mbushje me saldim, kontroll i përgjithshëm, dhe riparim i dëmtimeve të mundshme.
2.	Bulona xhuntoje për pompë 2k6 (sipas skicës bashkëngjitur)	Lloji i materialit duhet të jetë ÇELIK i markës: Çelik STL 45	 <p>Ballon xhunto DK 400 ✓          Mat Çel 5          Ø32 ose ekgzagonal 30          24          50          2.5          30          110          M16</p>
3.	Gomina xhuntoje për pompë DK 400 (sipas skicës bashkëngjitur)	Lloji i materialit duhet të jetë GOMË E PRESUAR (e ngjashme me gominat e këmbëve të motorrave të tankeve)	 <p>7          Ø 25,5          Ø 45          11          DK 400</p>

<p>4.</p>	<p>Gomina xhuntoje për pompë 2k6 (sipas skicës bashkëngjitur)</p>	<p>Lloji i materialit duhet të jetë GOMË E PRESUAR (e ngjashme me gominat e këmbëve të motorëve të tankeve)</p>	
<p>5.</p>	<p>Aks çeliku për pompë 2k6 + xhunto (sipas skicës bashkëngjitur)</p>	<p>Lloji i materialit duhet të jetë ÇELIK i markës: Çelik STL 45. Materiali i xhuntos duhet GIZË</p>	